



RLT-RICHTLINIE 01

Allgemeine Anforderungen an Raumlufttechnische Geräte

Ausgabe Februar 2026

Herstellerverband Raumlufttechnische Geräte e. V.

Vorwort

Der Herstellerverband Raumlufttechnische Geräte e. V. gibt mit der vorliegenden **RLT-Richtlinie 01 „Allgemeine Anforderungen an Raumlufttechnische Geräte“** die Grundlage für einen hohen Qualitätsstandard vor.

Diese Richtlinie beinhaltet alle relevanten Normen und definiert bei nicht kongruenten Aussagen und fehlender Festlegung die anerkannten Regeln der Technik.

Die **RLT-Richtlinie 01** ist die logische Weiterentwicklung der erstmals im Jahre 1995 durch den Verband herausgegebenen „Güte- und Prüfbestimmungen“ für „RAL-Geräte“. Sie stellt einheitliche, vergleichbare Kriterien zur Verfügung und ist somit ein verlässlicher Wegweiser für die Auswahl von normungsgemäßen, energieeffizienten und hygienegerechten RLT-Geräten. Die Einführung der Energieeffizienzklassen A+, A und B trugen den Vorgaben des Gesetzgebers Rechnung, eindeutige und nachvollziehbare Aussagen zur Energieeffizienz zu machen. Alle Anforderungen an RLT-Geräte zur Nutzung des Energieeffizienzlabels vom Herstellerverband RLT-Geräte e. V. werden in der RLT-Richtlinie Zertifizierung mit detaillierten Erläuterungen aufgelistet.

Diese Richtlinie reflektiert die anerkannten Regeln der Technik zum Zeitpunkt der Erstellung.

Weitere Richtlinien des Herstellerverbandes Raumlufttechnische Geräte e. V. wurden bisher zu folgenden Themen der Klimazentralgeräte veröffentlicht:

RLT-Richtlinie 02: Explosionsschutzanforderungen an Raumlufttechnische Geräte

RLT-Richtlinie 03: EG-Konformitätsbewertung von Raumlufttechnischen Geräten

RLT-Richtlinie 04: Lüftungsanlagen mit Entrauchungsfunktion. Raumlufttechnische Geräte mit Funktionserhalt im Entrauchungsbetrieb

RLT-Richtlinie 05: Building Information Modeling für Raumlufttechnische Geräte

RLT-Richtlinie 06: Nachhaltigkeitsbewertung von RLT-Geräten

RLT-Richtlinie 07: Regelung von RLT-Geräten

RLT-Richtlinie Zertifizierung: Prüfrichtlinie und Zertifizierungsprogramm zur Bewertung der Energieeffizienz von RLT-Geräten

Wiedergabe und Auszüge aus verschiedenen Normen mit der freundlichen Erlaubnis des DIN – Deutsches Institut für Normung e. V.

Wiedergabe und Auszüge aus VDI-Richtlinien mit der freundlichen Erlaubnis des VDI – Verein Deutscher Ingenieure e. V.

Maßgebend für das Anwenden der DIN-Normen und VDI-Richtlinien ist deren Fassung mit dem neuesten Ausgabedatum, die bei der DIN Media GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin, erhältlich sind.

Ludwigsburg, Februar 2026

Herstellerverband Raumlufttechnische Geräte e. V.

Diese RLT-Richtlinie ist kostenfrei als Download von der Webseite des Herstellerverbandes Raumlufttechnische Geräte e. V. zu beziehen.

Inhalt:

1.	Geltungsbereich und Zweck	3
2.	Gesetze, Vorschriften, Normen, Richtlinien und Merkblätter	3
3.	Begriffe und Definitionen.....	3
4.	Energieeffizienzklassen	4
4.1.	Spezifische Ventilatorleistung (SFP).....	4
4.2.	Energieeffizienzklassen A+, A und B	4
4.3.	Regelkonformität zu RLT-Richtlinie 01	4
5.	Anforderungen an RLT-Geräte	5
5.1.	Gehäuse	5
5.2.	Luftanschlüsse bzw. Luftöffnungen	7
5.3.	Klappen und Mischeinheit	8
5.4.	Filtereinheit.....	9
5.5.	Wärmerückgewinnereinheit	11
5.6.	Lufterwärmer- und Luftkühlereinheit	13
5.7.	Schalldämpfereinheit.....	15
5.8.	Befeuchtereinheit	16
5.9.	Ventilatoreinheit.....	17
5.10.	Zusätzliche Ausrüstung und Dokumentation	18
6.	Anhang	20

1. Geltungsbereich und Zweck

Diese Richtlinie gilt für alle Raumlufttechnischen Geräte (RLT-Geräte) und deren baulichen Anforderungen. Ein RLT-Gerät ist ein Teil einer Raumlufttechnischen Anlage gemäß **DIN EN 13053**. Diese Richtlinie gibt Hinweise zu energetischen, hygienischen und mechanischen Eigenschaften von RLT-Geräten.

Der Herstellerverband Raumlufttechnische Geräte e. V. gibt mit der vorliegenden Richtlinie einen Überblick über die allgemein anerkannten Regeln der Technik bei RLT-Geräten. Sofern Normen und Richtlinien bei bestimmten Punkten keine eindeutigen Aussagen treffen, nur Empfehlungen aussprechen bzw. nur Klassifizierungen angeben, werden mit dieser RLT-Richtlinie konkrete Festlegungen getroffen.

Die **RLT-Richtlinie 01** soll ein Wegweiser für Investoren, Nutzer, Architekten, Planer, ausführende Firmen, Wartungsfirmen und Hersteller sein, um sicherzustellen, dass der Stand der Technik bei RLT-Geräten eingehalten wird.

Die **RLT-Richtlinie 01** enthält für RLT-Geräte keine Hinweise für besondere Explosionsschutzanforderungen und den Funktionserhalt im Entrauchungsbetrieb. Auf diese Thematik gehen die **RLT-Richtlinien 02 und 04** ein.

2. Gesetze, Vorschriften, Normen, Richtlinien und Merkblätter

Bei der Erarbeitung der vorliegenden **RLT-Richtlinie 01** wurden folgende Normen und Richtlinien berücksichtigt:

- VDI 3803 Blatt 1 (05/2020)
- Bauliche und technische Anforderungen
- VDI 3803 Blatt 5 (04/2013)
- Wärmerückgewinnungssysteme in RLT-Anlagen
- VDI 6022 Blatt 1 (01/2018)
- Hygiene-Anforderungen an RLT-Anlagen und -Geräte
- DIN EN 1822-1 (10/2019)
- Schwebstofffilter (EPA, HEPA und ULPA)
- DIN EN 1886 (06/2024)
- Mechanische Eigenschaften und Messverfahren
- DIN EN 13053 (05/2020)
- Leistungskenndaten für Geräte, Komponenten und Baueinheiten
- DIN EN 16798-3 (06/2025) mit nationalem Anhang
- Leistungsanforderungen an Lüftungs- und Klimaanlagen und Raumkühlsysteme
- DIN 1946-4 (09/2018)
- Raumlufttechnische Anlagen in Gebäuden und Räumen des Gesundheitswesens
- DIN EN 1751 (01/2024)
- Geräte des Luftverteilungssystems
- DIN EN 13501-1 (05/2019)
- Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
- DIN EN ISO 16890-1 (08/2017)
- Luftfilter für die allgemeine Raumlufttechnik
- RLT-Richtlinie Zertifizierung (11/2017)

Allgemeine Anforderungen	Mechanische Kenndaten	Leistungsdaten	Hygienische Anforderungen
EN 13053	EN 1886	EN 13053	EN 13053
EN 16798-3	EN 1751	EN 16798-3	VDI 6022
VDI 3803-1	EN 13501-1	VDI 3803-5	DIN 1946-4
RLT 01	RLT 01	RLT 01	RLT 01

3. Begriffe und Definitionen

Ablaufverhalten von Wannen:

Wannen müssen ein allseitiges Gefälle aufweisen und einen Ablauf besitzen. Die Entleerung ist ausreichend, wenn die durch Oberflächenspannungen verbleibenden Wasserreste durch das Trockenfahren der Anlage vollständig getrocknet werden können. Diese Forderung gilt als erfüllt, wenn bei Zuschüttung von 5 l Wasser pro 1 m² Wannen-Grundfläche mindestens 95 % des Wassers innerhalb von 10 Minuten ablaufen.

Bedienungsdeckel:

Als Bedienungsdeckel gilt ein Revisionsdeckblech, das mit metrischen Schrauben mit Innensechskant-, Außensechskant- bzw. Torxangriff oder Knebelverschlüssen befestigt ist. Schrauben mit Schlitz- oder Kreuzschlitzangriff oder selbstschneidenden Blechschrauben sind für Bedienungsdeckel nicht zulässig.

Begehbarer Geräte:

Geräte ab einer lichten Innenhöhe von 1,6 m.

Beschichtung:

Stahlblech feuerverzinkt mit Pulverbeschichtung oder 2-Schicht-Nasslackierung mit Grund- und Decklack (mind. 60 µm) oder bandbeschichtet (mind. 25 µm) oder Materialien mit Korrosionsschutzklassen Festlegung nach DIN ISO 12944. Siehe auch Tabelle A 24 im Anhang.

Geräte mit erhöhten Anforderungen an Hygiene:

Geräte, bei denen die allgemeinen normativen Anforderungen in Bezug auf Hygiene bei RLT-Geräten nicht ausreichen. Dies können z. B. RLT-Geräte für Bereiche wie Krankenhäuser, Kliniken, Arztpraxen mit Eingriffsräumen, ambulante Operationszentren, Einrichtungen für die Aufbereitung von Medizinprodukten, Medikamentenherstellung in Apotheken und in der Pharmaindustrie sein.

Geräte mit weiteren Funktionen:

Geräte, die zusätzlich zur Lufterwärmung, weitere thermodynamische Funktionen wie Luftbefeuchtung, Luftentfeuchtung, Luftkühlung usw. aufweisen. Hierzu zählen auch WRG-Systeme.

Hochleistungskühler:

Kühler mit einem trockenen Druckverlust über 200 Pa.

Hohlniete:

Als Hohlniete werden Niete bezeichnet, deren Nietdorn nach dem Setzvorgang komplett entfernt wird und somit eine durchgehende Öffnung verbleibt. Zulässig sind nur Niete, bei denen der Nietdorn nach dem Setzvorgang mechanisch verriegelt und dadurch unverlierbar fest ist. Niete müssen spritzwasserdicht sein. Der Nietdorn darf nach dem Setzen nicht über den Nietkopf herausragen (darf vertieft abreißen).

Innenlufttemperatur:

Zur Bestimmung der Innenlufttemperatur bei Außenluftansaugung über die Mischkammer wird die Eintrittstemperatur des Vorerhitzers herangezogen.

Mindestanforderungen an Materialien:

Wird in dieser Richtlinie der Einsatz von Edelstahl verlangt, ist mindestens eine Qualität von 1.4301 zu verwenden. Wird in dieser Richtlinie der Einsatz von Aluminium verlangt, ist mindestens eine Qualität von AlMg zu verwenden.

Rillen und Vertiefungen:

Konstruktive Vertiefungen (z. B. kleine, schmale, längliche Rillen) sind zu vermeiden oder abzuspritzen. Ausnahme sind Vertiefungen aufgrund von Radien von Walzprofilen, da die Dichtung hierbei erst außerhalb der Radien angesetzt werden kann. Wo der Boden keine Rillen und Vertiefungen besitzt (z. B. aufgrund von Dichtgummi) ist Abspritzen nicht erforderlich.

Türen:

Türen haben Scharniere und maximal 3 Verschlüsse.

Wetterfeste Geräte:

Geräte zur Aufstellung im Freien ohne zusätzliche Einhausung oder Überdachung durch Gebäude.

4. Energieeffizienzklassen

4.1. Spezifische Ventilatorleistung (SFP)

Die **DIN EN 16798-3** "Energetische Bewertung von Gebäuden – Lüftung von Gebäuden – Teil 3: Lüftung von Nichtwohngebäuden – Leistungsanforderungen an Lüftungs- und Klimaanlagen und Raumkühlsysteme" beschreibt bezüglich des Energieverbrauchs eine "Spezifische Ventilatorleistung – Specific Fan Power (SFP)". Sie unterscheidet sich in acht SFP-Klassen.

$$P_{SFP} = \frac{P_m}{q_v}$$

Dabei sind

P_{SFP} [W/(m³/s)] spezifische Ventilatorleistung

P_m [W] elektrische Leistungsaufnahme; Angabe inkl. Korrekturfaktoren (siehe RLT-Zertifizierung)

q_v [m³/s] Nennluftvolumenstrom

Tabelle A 11 im Anhang beschreibt die SFP-Klassen gem. DIN EN 16798-3

Unter der Annahme eines Systemwirkungsgrades von 0,60 kann überschlägig die Gesamtdruckerhöhung des Ventilators errechnet werden.

$$\Delta p_{fan} = P_{SFP} \cdot \eta_{total}$$

Dabei sind

Δp_{fan} [Pa] Gesamtdruckerhöhung Ventilator

P_{SFP} [W/(m³/s)] spezifische Ventilatorleistung

η_{total} [-] Systemwirkungsgrad Ventilator-Motor-Antrieb

Die zur Verfügung stehende Druckerhöhung muss sowohl den Druckverlust der Komponenten im Gerät (intern) als auch den Druckverlust des Kanalsystems (extern) überwinden. Da der Druckverlust des Kanalsystems nicht quantifiziert ist und nicht im Verantwortungsbereich des Geräteherstellers liegt, sind die SFP-Werte allein nicht geeignet, die Energieeffizienz eines RLT-Gerätes zu beurteilen.

4.2. Energieeffizienzklassen A+, A und B

Erfüllt ein Hersteller die Voraussetzungen aus der **RLT-Richtlinie Zertifizierung**, kann er sein Gerät sowie die zugehörige technische Dokumentation mit der von der zertifizierten Auslegungssoftware

ermittelten Energieeffizienzklasse kennzeichnen. Die hierfür zu verwendenden Label sind nachfolgend dargestellt.



4.3. Regelkonformität zu RLT-Richtlinie 01

Unter folgenden Voraussetzungen ist der Hersteller berechtigt, auf die Regelkonformität zur **RLT-Richtlinie 01** hinzuweisen:

- Das RLT-Gerät erfüllt sämtliche relevanten Kriterien dieser Richtlinie.
- Eine Energieeffizienzklasse A+, A oder B nach der **RLT-Richtlinie Zertifizierung** wird erreicht.

In diesem Fall kann das RLT-Gerät sowie die zugehörige technische Dokumentation mit dem R-Label gekennzeichnet werden. Das hierfür zu verwendende Label ist unten dargestellt.

Mit der Kennzeichnung des RLT-Gerätes mit dem unten dargestellten Regelkonformitätslabel verpflichtet sich das Mitglied, dass alle Kriterien eingehalten werden und dass dies im Rahmen einer Eigenprüfung sichergestellt wird.



5. Anforderungen an RLT-Geräte

5.1. Gehäuse

Tabelle 1: Allgemeine Anforderungen

Nr.	Anforderungen	Norm	begleitende Norm
Oberflächen und Materialien			
01	Wandaufbau doppelschalig mit dazwischen liegender Isolierung (auch bei isoliertem Rahmen).	DIN EN 13053 (6.2)	VDI 3803-1 (6.1)
02	Einpassung der Wärmedämmung ohne Zwischenräume.	RLT 01	
03	Die Verwendung von einschaligen Kunststoffpaneelen im luftführenden Bereich, z. B. an Wärmeübertragern, ist aufgrund von Brandlast und Hygiene nicht zulässig.	RLT 01	
04	Isoliermaterial nicht brennbar, Baustoffklasse A1 oder A2-s1 d0. Ausnahme: Brennbare Materialien Baustoffklasse A2, B, C-s3 d2 sind zulässig, wenn das Gerät zum Raum über Brand- und Rauchschutzklappen getrennt wird. Bei Beschichtungen sind Dicken $\leq 0,5$ mm von Materialien Klasse E-d2 zulässig.	DIN EN 1886 (F.2) DIN EN 13501-1	VDI 3803-1 (6.1)
05	Minimierung der brennbaren Werkstoffe. ¹⁾	DIN EN 1886 (F.2)	VDI 3803-1 (5.4.1)
06	Abriebfeste, emissions- und geruchsfreie, mikrobiell nicht verstoffwechselbare Materialien und Anstriche. Dichtungen dürfen keine Feuchtigkeit aufnehmen bzw. keinen Nährboden für Mikroorganismen bilden.	DIN EN 13053 (6.2)	VDI 3803-1 (6.1) VDI 6022 (6.1.1) DIN 1946-4 (6.1.2)
07	Innenwandflächen glatt und ohne offenliegende Adsorptionsflächen. Poröse Materialien im Luftstrom (außer Schalldämpfer) sind nicht zulässig.	VDI 6022 (6.1.1)	DIN EN 13053 (6.2) VDI 3803-1 (6.1) DIN 1946-4 (6.1.2)
08	Oberflächenbeschaffenheit innen und außen (inkl. Grundrahmen) mind. Stahlblech feuerverzinkt. Innenschale bei unmittelbar dem Befeuchter folgenden Bauteilen feuerverzinkt und beschichtet.	DIN EN 13053 (6.2)	VDI 3803-1 (6.1) VDI 3803-1 (5.4.1)
Gehäusekennwerte			
09	Gehäusekennwerte sind mit dem Anhang (R) für reales Gerät und (M) für Modellbox zu kennzeichnen.	DIN EN 1886 (4.2)	
10	Angabe der Druckfestigkeitsklasse z. B. Klasse P ₂₀₀₀ (M) Die Druckfestigkeitsklasse muss für den max. erreichbaren Ventilatorduck ausreichend dimensioniert sein. Alternativ sind andere Schutzmaßnahmen zulässig. Mechanische Stabilität Klasse D2 (R).	VDI 3803-1 (6.1)	DIN EN 1886 (5.1) DIN 1946-4 (6.5.3)
11	Gehäuse-Leckage Klasse L3 (R). Zulässige Gesamtleckage max. 2 % des Nennvolumenstroms.	VDI 3803-1 (6.1)	DIN EN 1886 (6.1)
12	Die Leckagen der WRG und des Gehäuses müssen bei der Auslegung berücksichtigt werden. Angabe der externen Drücke getrennt nach Unterdruck und Überdruckseite.	VDI 3803-1 (6.2.12)	
13	Filter-Bypass-Leckage (250 Pa): – Filterklasse ISO ePM ₁ $\geq 80\%$ max. 0,5 % – Filterklasse ISO ePM ₁ $\geq 70\%$ max. 1,0 % – Filterklasse ISO ePM ₁ $\geq 50\%$ max. 2,0 % – Filterklasse ISO ePM _{2,5} $\geq 50\%$ max. 3,0 % – Gröbere Filter max. 5,0 %	DIN EN 1886 (7.1.2)	DIN EN ISO 16890
14	Thermische Isolierung: – U2 (M): Geräte ohne thermodynamische Luftbehandlung – U1 (M): Geräte mit Luftherwärmung und weiteren Funktionen	VDI 3803-1 (6.1)	DIN EN 1886 (8.6)
15	Wärmebrückenfaktor bei Ansaugkammer und nachfolgende Gehäuseteile: – TB2 (M) empfohlen bei erhöhter Kondensationsgefahr – TB3 (M) wenn Innenlufttemperatur < -7 °C – TB4 (M) wenn Innenlufttemperatur -7 °C bis $+5$ °C	VDI 3803-1 (6.1)	DIN EN 1886 (8.6) DIN 1946-4 (6.5.3)
16	Wärmebrückenfaktor für Kühlerteile und nachfolgende Gehäuseteile: – TB2 (M) empfohlen bei erhöhter Kondensationsgefahr – TB3 (M) wenn Innenlufttemperatur < 7 °C – TB4 (M) wenn Innenlufttemperatur 7 °C bis $+13$ °C	VDI 3803-1 (6.1)	DIN EN 1886 (8.6) DIN 1946-4 (6.5.3)
17	Einfügungsdämm-Maß De (M) ist für 63 Hz bis 8000 Hz anzugeben.	VDI 3803-1 (6.1)	DIN EN 1886 (9.7)
Türen und Bedienungsdeckel			
18	Bei Gehäuseteilen mit vorgeschriebenem Wärmebrückenfaktor TB3 (M) oder besser muss das Schauglas doppelschalig sein; die notwendige Einfassung darf keine zusätzliche Wärmebrücke bilden.	VDI 3803-1 (6.1)	
19	Bis zu einer lichten Gerätehöhe von weniger als 1,6 m sind abnehmbare Bedienungsdeckel zulässig, darüber sind Türen vorzusehen.	VDI 6022 (6.3.5)	

¹⁾ Brennbare Stoffe sind nicht zulässig für Geräte mit Lufttemperaturen > 85 °C oder wenn sich brennbare Stoffe ablagern können. Geringe Mengen (Dichtung, Griff, Lager, Mess-einrichtung, thermische Entkopplungen, Abdeckungen) brennbarer Stoffe sind zulässig.

Fortsetzung Tabelle 1: Allgemeine Anforderungen

Nr.	Anforderungen	Norm	begleitende Norm
Türen und Bedienungsdeckel			
20	Türen zu Bauteilen, von denen eine Gefahr ausgeht, dürfen nur mit Werkzeug zu öffnen sein und müssen ein Warnschild besitzen, das auf die Gefahr hinweist (z. B. bei Ventilator). Sollte dies nicht möglich sein, ist der Ventilator mit Ansaug-, Ausblas- und Riemschutz auszurüsten.	DIN EN 1886 (F.3)	VDI 3803-1 (5.1)
21	Dichtung bzw. Lackierung darf auf Dauer durch die Türverschlüsse nicht beschädigt werden.	RLT 01	
22	Türen von begehbarer Geräten müssen von innen zu öffnen sein.	VDI 3803-1 (6.1)	
23	Schutz vor Verletzungen beim Öffnen druckseitiger Türen. Es dürfen keine Schutzvorrichtungen eingesetzt werden, die deaktiviert werden können (z. B. Kette zum Aushängen).	DIN EN 1886 (F.3)	VDI 3803-1 (5.1)
Weitere Anforderungen			
24	Schutz vor Verletzungen durch scharfe Kanten oder spitze Gegenstände.	DIN EN 13053 (6.2)	DIN EN 1886 (F.3) VDI 3803-1 (5.1)
25	Alle Bauteile müssen so konstruiert sein, dass sie zur Wartung und Reinigung von der Luftein- und Austrittsseite her durch Türen oder Bedienungsdeckel zugänglich sind. Alternativ können Bauteile bis zu einer lichten Gerätelänge von 1,6 m ausziehbar gestaltet werden.	DIN EN 13053 (6.2)	VDI 3803-1 (5.1) DIN 1946-4 (6.1.1) VDI 6022 (6.1.1)
26	Wartungsbühnen bei Geräten über 3 m Bauhöhe.	VDI 3803-1 (6.2)	
27	Bei der Baustellenmontage für Gehäusetrennstellen sind keine zusätzlichen Isolier- und Verblendungsmaßnahmen zulässig (Ausnahme: Bodenbereich bei Geräten mit erhöhten Hygieneanforderungen).	RLT 01	
28	Abdeckung von Bodenöffnungen durch Gitterroste bei begehbarer Geräten bzw. bei Öffnungen in Wartungsbereichen.	VDI 3803-1 (6.1)	
29	Boden ohne Rillen oder Vertiefungen zur rückstandsfreien Auswischbarkeit.	DIN EN 13053 (7.3)	DIN 1946-4 (6.5.1) VDI 6022 (6.3.5)
30	Alle Bauteile sind durch Filter zu schützen. Eine apparative Filtervorerwärmung vor der ersten Filterstufe ist daher nicht zulässig.	VDI 3803-1 (6.2.2)	

Tabelle 2: Zusätzliche Anforderungen bei wetterfester Geräteausführung

Nr.	Anforderungen	Norm	begleitende Norm
01	Thermische Isolierung: – U2 (M): Geräte ohne thermodynamische Luftbehandlung – U1 (M): Geräte mit Lufterwärmung und weiteren Funktionen	VDI 3803-1 (6.1)	DIN EN 1886 (8.6)
02	Wärmebrückenfaktor: – Keine Anforderung für Geräte ohne thermodynamische Luftbehandlung – TB3 (M): Geräte mit Lufterwärmung und weiteren Funktionen	VDI 3803-1 (6.1)	DIN EN 1886 (8.6)
03	Außenschale feuerverzinkt und beschichtet.	VDI 3803-1 (6.1)	
04	Wetterfestes Dach mit Überstand und Tropfkante.	VDI 3803-1 (6.1)	
05	Türen mit Feststellvorrichtung.	VDI 3803-1 (6.1)	
06	Wetterfeste Geräte dürfen keine tragende Gebäudefunktionen oder Aufgaben des Gebäudedachs übernehmen.	DIN EN 13053 (6.2)	VDI 3803-1 (5.1)
07	Außenluftansaugkammer mit Wanne aus Edelstahl oder Aluminium, Ablaufverhalten gem. Kap. 3.	VDI 3803-1 (6.1)	DIN EN 13053 (6.2)

Tabelle 3: Zusätzliche Anforderungen bei Geräten mit erhöhten Hygieneanforderungen

Nr.	Anforderungen	Norm	begleitende Norm
01	Gehäuse-Leckage: – Klasse L2 (R) – Klasse L1 (R) für Reinräume	VDI 3803-1 (6.1)	DIN 1946-4 (6.5.3) DIN EN 1886 (6.1) DIN EN 13053 (7.6)
02	Thermische Isolierung: – U1 (M): für alle Geräte	DIN 1946-4 (6.5.3)	DIN EN 1886 (8.6)
03	Wärmebrückenfaktor bei Ansaugkammer und nachfolgende Gehäuseteile: – TB3 (M) wenn Innenlufttemperatur in der Außenluftkammer $\geq -7^\circ\text{C}$ – TB2 (M) wenn Innenlufttemperatur in der Außenluftkammer $< -7^\circ\text{C}$ oder bei wetterfester Ausführung. Empfohlen bei erhöhter Kondensationsgefahr.	DIN 1946-4 (6.5.3)	DIN EN 1886 (8.6)

Fortsetzung Tabelle 3: Zusätzliche Anforderungen bei Geräten mit erhöhten Hygieneanforderungen

Nr.	Anforderungen	Norm	begleitende Norm
04	Seitenwände und alle Komponenten, deren Oberflächen im Luftstrom liegen: feuerverzinkt und beschichtet. Boden einschließlich Einschubschienen sowie alle Flächen im Bodenbereich, die mit Kondensat in Berührung kommen: Edelstahl oder Aluminium.	DIN 1946-4 (6.5.1)	VDI 3803-1 (6.1)
05	Desinfektionsmittelbeständige Materialien, geschlossenporige Dichtung.	DIN 1946-4 (6.5.1)	
06	Alle Geräteteile zur Reinigung an- und abströmseitig über Türen oder bei lichten Höhen < 1,6 m auch über Revisionsdeckel zugänglich. Alternativ können Bauteile ausziehbar gestaltet werden (Rohrleitungsanschlüsse beachten).	DIN EN 13053 (7.2)	DIN 1946-4 (6.5.1)
07	Türverschlüsse reinigbar, desinfektionsmittelbeständig und abriebfest (z. B. Aludruckguss), wenn innenliegend.	RLT 01	
08	Hohlniete im Gehäuseinneren sind nicht zulässig.	RLT 01	
09	<ul style="list-style-type: none"> – Kabelverlegung möglichst außerhalb des Geräts – Kabelverlegung im Gerät vorzugsweise nicht in Leerrohren – Möglichst kurze Wege bei Kabelverlegung innerhalb des Geräts – Luftdichte Kabdurchführungen durch das Gehäuse nach außen 	RLT 01	VDI 6022 6.3.5
10	Schmutzablagerungen dürfen durch die Oberflächengestaltung nicht begünstigt werden.	DIN 1946-4 (6.1.2)	
11	Komponenten sollen vorzugsweise im Gerät untergebracht werden.	DIN 1946-4 (6.3)	
12	An Türen sind gesteckte, geklemmte oder geschäumte Dichtungen zulässig (keine geklebte Dichtung).	DIN 1946-4 (6.5.1)	
13	Filter-Bypass-Leckage: <ul style="list-style-type: none"> – alle Filterklassen max. 0,5 % des Nennvolumenstroms 	DIN 1946-4 (6.5.3)	DIN EN 1886 (7.1.2)
14	<ul style="list-style-type: none"> – Außenluftansaugbereich mit Boden als Wanne – Anschlussleitung DN40 aus Edelstahl oder Aluminium – Wanne: Länge mind. 0,5 m, Ablaufverhalten gem. Kapitel 3. – Kondensatwannen mindestens bei folgenden Komponenten vorsehen: Außenluftansaugkammer, Kühler, Befeuchter und Wärmerückgewinner (Zu- und Abluftseite) 	DIN 1946-4 (6.5.2)	
15	Außenluftansaugkammer mit Bedienungsdeckel oder Tür.	DIN 1946-4 (6.5.5)	
16	Alle Komponenten sind während der Bauzeit gegen Verschmutzung und Beschädigung zu schützen.	DIN 1946-4 (6.1.3)	

5.2. Luftanschlüsse bzw. Luftöffnungen

Tabelle 4: Allgemeine Anforderungen

Nr.	Anforderungen	Norm	begleitende Norm
01	Strömungsgeschwindigkeit max. 5 m/s (ausgenommen Ventilatorausblas).	DIN EN 13053 (6.6.1)	VDI 3803-1 (6.2.9)
02	Empfohlener An- bzw. Abströmwinkel: <ul style="list-style-type: none"> – zur Öffnung mind. $\alpha = 25^\circ$ – von Öffnung mind. $\beta = 35^\circ$ ¹⁾ 	DIN EN 13053 (6.6.1)	VDI 3803-1 (6.2.9)
03	Körperschallisolation (kein metallischer Kontakt).	VDI 3803-1 (6.2)	
04	Potentialausgleich.	VDI 3803-1 (6.2)	
05	Oberflächenbeschaffenheit außen und innen mindestens aus Stahlblech, feuerverzinkt.	RLT 01	
06	Außenluftdurchlass: <ul style="list-style-type: none"> – Luftleitungen zum RLT-Gerät so kurz wie möglich – Reinigungsmöglichkeit und Ablauf für evtl. eingedrungenes Wasser – Entwässerung nicht direkt an Abwasserkanalnetz anschließen – Revisionsöffnung bei Kammer oder Kanal Fortluftdurchlass: <ul style="list-style-type: none"> – Abführung von evtl. eingedrungenem Wasser sicherstellen 	VDI 6022 (6.3.1) VDI 6022 (6.3.4)	

¹⁾ In der DIN EN 13053 sind Text und Skizze zu den Winkeln widersprüchlich. In der VDI 3803-1 ist die Variante der Skizze aus DIN EN 13053 übernommen. Die RLT-01 bezieht sich auf den unserer Meinung nach richtigen Text der DIN EN 13053.

Tabelle 5: Zusätzliche Anforderungen bei wetterfester Geräteausführung

Nr.	Anforderungen	Norm	begleitende Norm
01	Saug- und druckseitige Wetterschutzeinrichtung mit Maschendrahtgitter (max. 20 x 20 mm) einseitig zur Reinigung zugänglich. Wetterschutzeinrichtung wirksam auch bei Anlagenstillstand. Unterer Winkel der Wetterschutzhülle mind. 45°.	DIN EN 13053 (6.2)	VDI 3803-1 (6.1) DIN 1946-4 (6.2)
02	Max. Strömungsgeschwindigkeiten in Wetterschutzeinrichtung: Außenluft: – 2,5 m/s bei Wetterschutzbrettern – 3,5 m/s bei Tropfenabscheider – 4,5 m/s bei Wetterschutzhülle Fortluft: – 4,0 m/s bei Wetterschutzbrettern – 5,0 m/s bei Tropfenabscheider – 6,0 m/s bei Wetterschutzhülle	DIN EN 13053 (6.2)	VDI 6022 (6.3.4)
03	Fortluftdurchlass: möglichst über Dach des höchsten Gebäudeteils und höher als die Außenluftansaugöffnung.	RLT 01	VDI 6022 (6.3.4) DIN 1946-4 (6.2)
04	Außenluftdurchlass (Hinweise für Anlagenplanung): – Lage so wählen, dass negative Beeinflussung durch lokale Emissionsquellen gering gehalten wird – nicht in Nähe und Hauptwindrichtung von Nasskühltürmen – bei Ansaug über Dach höchstmöglicher Abstand zur Dachoberfläche, mind. 1,5-fache der Schneehöhe ($\geq 0,3$ m)	VDI 6022 (6.3.1)	DIN 1946-4 (6.2)
05	Oberflächenbeschaffenheit innen und außen mindestens Stahlblech, feuerverzinkt und beschichtet.	RLT 01	
06	Mindestabstände Außenluft- und Fortluftöffnung RLT-Geräte bei Dachaufstellung.	DIN EN 16798-3 mit nationalem Anhang	

Tabelle 6: Zusätzliche Anforderungen bei Geräten mit erhöhten Hygieneanforderungen

Nr.	Anforderungen	Norm	begleitende Norm
01	Elastischer Geräteanschluss aus geschlossenem Material ohne Rillen und Vertiefungen (kein flexibler Anschluss mit Falten).	DIN 1946-4 (6.5.1)	
02	Außenluftdurchlass mind. 3 m über Erdboden.	DIN 1946-4 (6.2)	
03	Oberflächenbeschaffenheit: – außen mindestens Stahlblech feuerverzinkt – innen mindestens Stahlblech, feuerverzinkt und beschichtet	RLT 01	

5.3. Klappen und Mischeinheit

Tabelle 7: Allgemeine Anforderungen

Nr.	Anforderungen	Norm	begleitende Norm
01	Dichtheitsklasse 2 für Klappen, die während des Anlagenbetriebs geschlossen sind, z. B. für Mischklappen oder Bypassklappen.	DIN EN 13053 (6.6.2)	DIN EN 1751 (C.2) VDI 3803-1 (6.2.9)
02	Das Durchströmen des Geräts ist bei Stillstand oder Wartung durch entsprechende Klappen zu verhindern.	VDI 6022 (6.2.2)	DIN 1946-4 (6.4.1)
03	Außenluftklappe innenliegend angebaut oder doppelschalig mit zwischenliegender Isolierung.	VDI 3803-1 (6.2.9)	DIN 1946-4 (6.5.6)
04	Strömungsgeschwindigkeit für Klappen max. 5 m/s (Ausnahme Umluft- und Bypassklappen).	DIN EN 13053 (6.6.1)	VDI 3803-1 (6.2.9)
05	empfohlener Anströmwinkel zur Klappe mind. $\alpha = 25$ empfohlener Abströmwinkel von Klappe mind. $\beta = 35^\circ$ ¹⁾	DIN EN 13053 (6.6.1)	VDI 3803-1 (6.2.9)
06	Möglichkeit zur Montage eines Klappenstellantriebs (Platzvorhaltung oder Achse her-ausgeführt).	VDI 3803-1 (6.2.9)	
07	Oberflächenbeschaffenheit: Stahlblech feuerverzinkt.	RLT 01	
08	Bei Mischkammerbetrieb, bei dem Temperaturschichtungen zu erwarten sind, wird empfohlen, den Erhitzer nach dem Ventilator anzutreiben.	VDI 3803-1 (6.2.4)	
09	Die Klappenstellung muss auf der Außenseite der Klappe ersichtlich sein.	VDI 3803-1 (6.2.9)	DIN 1946-4 (6.4.1)

¹⁾ In der DIN EN 13053 sind Text und Skizze zu den Winkeln widersprüchlich. In der VDI 3803-1 ist die Variante der Skizze aus DIN EN 13053 übernommen. Die RLT-01 bezieht sich auf den unserer Meinung nach richtigen Text der DIN EN 13053.

Tabelle 8: Zusätzliche Anforderungen bei wetterfester Geräteausführung

Nr.	Anforderungen	Norm	begleitende Norm
01	Alle Gliederklappen innenliegend angebaut.	VDI 3803-1 (6.2.9)	DIN 1946-4 (6.5.6)
02	Oberflächenbeschaffenheit Außenluftklappe feuerverzinkt und beschichtet.	RLT 01	

Tabelle 9: Zusätzliche Anforderungen bei Geräten mit erhöhten Hygieneanforderungen

Nr.	Anforderungen	Norm	begleitende Norm
01	Dichtheitsklasse zum Raum: Klasse 4 („luftdichte“ Klappen), alle weiteren Klappen Dichtheitsklasse mind. Klasse 2, Ausnahme bei besonderen Anforderungen alle Klasse 4.	DIN EN 13053 (6.6.2)	DIN EN 1751 (C.2) DIN 1946-4 (6.5.6)
02	Oberflächenbeschaffenheit mindestens feuerverzinkt und beschichtet.	RLT 01	
03	Zahnräder im Luftstrom sind nicht zulässig.	DIN 1946-4 (6.4.1)	
04	Jalousiekappen an allen Luftein- und Luftaustrittsöffnungen, Anordnung der Außenluftklappen am Geräteeintritt.	DIN 1946-4 (6.5.6)	
05	Oberflächenbeschaffenheit Außenluftklappen aus Edelstahl oder Aluminium.	DIN 1946-4 (6.4.2)	
06	Außenluftklappen müssen bei Ausfall der Energieversorgung selbsttätig schließen.	DIN 1946-4 (6.4.2)	

5.4. Filtereinheit

Tabelle 10: Allgemeine Anforderungen

Nr.	Anforderungen	Norm	begleitende Norm
Kennwerte			
01	Es dürfen nur nach DIN EN ISO 16890 bzw. DIN EN 1822 geprüfte Luftfilter eingesetzt werden. Diese sind einzeln sichtbar zu kennzeichnen.	VDI 6022 (6.3.9)	DIN 1946-4 (6.5.7) DIN EN 13053 (6.9)
02	Zu verwendende Filterklassen: <ul style="list-style-type: none"> – Am Zu- und Abluftansaug mind. ISO ePM₁₀ ≥ 50 %, besser ISO ePM₁ ≥ 50 % (zusätzliche Grobfilter sind zulässig) – Empfohlen wird Klasse ISO ePM₁₀ ≥ 50 % in der Abluft vor WRG – Zweite Filterstufe ISO ePM₁ ≥ 50 %, besser ISO ePM₁ ≥ 80 % – Bei einstufiger Zuluft-Filterung mindestens ISO ePM₁ ≥ 50 % – Bei Filterklassen ≥ ePM1-80 % ist eine 2-stufige Filterung vorzusehen Mindestfilterklassen sind außerdem abhängig von der Außenluftqualität (ODA) mit Partikelbelastung ePM10 und den Anforderungen der Zuluft (SUP-Klassen). Die Auswahl der Luftqualitätsklasse soll dem Gerätehersteller vorgegeben werden.	DIN EN 13053 (6.9.2) DIN EN 16798-3 mit nationalem Anhang RLT 01	VDI 6022 (6.3.9) VDI 3803-4 (Tab.5) DIN 1946-4 (6.5.7) DIN EN ISO 16890
03	Nach Aktivkohlefilter auf der Zuluftseite ist eine Filterstufe mind. ISO ePM ₁ ≥ 70 % anzugeben. Bei Außenluftkategorie ODA 3 sollen Aktivkohlefilter eingesetzt werden.	RLT 01	VDI 3803-1 (6.2.2) DIN EN ISO 16890
04	Filterfläche bei Taschenbauart: <ul style="list-style-type: none"> – mind. 10 m² je 1 m² Gerätequerschnittsfläche (bezogen auf 610 x 610 mm) 	DIN EN 13053 (6.9.2)	VDI 3803-1 (6.2.2) DIN 1946-4 (6.5.7)
05	Der Dimensionierungswiderstand ergibt sich aus: $\frac{\Delta p_{Anfang} + \Delta p_{Ende}}{2}$ Wenn keine anderen Vorgaben vorliegen, ist eine Änderung des Volumenstroms von ± 10 % durch die Filterverschmutzung akzeptabel.	DIN EN 13053 (6.9.2) RLT 01	VDI 3803-1 (6.2.2)
06	max. zulässige Filterendwiderstände: ISO ePM1, ISO ePM2,5, ISO ePM10: Der geringere Wert, entweder aus dem Hinzufügen von 100 Pa zur Druckdifferenz bei unverschmutztem Filter oder der dreifachen Druckdifferenz bei unverschmutzten Filtern. ISO Grobstaub: Der geringere Wert, entweder aus dem Hinzufügen von 50 Pa zur Druckdifferenz bei unverschmutztem Filter oder der dreifachen Druckdifferenz bei unverschmutzten Filtern.	DIN EN 13053 (6.9.2)	VDI 3803-1 (6.2.2) DIN EN ISO 16890
07	Während der gesamten Standzeit sollen die Filter die Filterklasse halten.	VDI 6022 (6.3.9)	DIN 1946-4 (6.5.7)
Anordnung im RLT-Gerät			
08	Filterwechsel staubluftseitig oder ausziehbar.	VDI 6022 (6.3.9)	
09	Erste Filterstufe ist am Geräteeintritt anzugeben. Die zweite Zuluft-Filterstufe ist am Geräteaustritt anzugeben. Hinter Ventilatoren mit Riementrieb (Ausnahme Flachriemen ohne seitliche Begrenzung) ist eine Filterstufe anzugeben. Fettfilter als 1. Filterstufe bei Küchenabluft.	DIN EN 13053 (6.9.2)	DIN 1946-4 (6.5.7) VDI 3803-1 (6.2.2) VDI 6022 (6.3.9)

Fortsetzung Tabelle 10: Allgemeine Anforderungen

Nr.	Anforderungen	Norm	begleitende Norm
Anordnung im RLT-Gerät			
10	<p>Folgende Filterstufen sind mindestens vorzusehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – bei Umluftbetrieb in Luftrichtung hinter der Umluftklappe ISO ePM₁₀ ≥ 50 % – bei Mischluftbetrieb ISO ePM₁ ≥ 50 % – bei Abluft mit Partikelbelastung (ETA 3) ISO ePM₁₀ ≥ 50 % – mit Verdunstungskühlung ISO ePM₁ ≥ 50 % – bei Gefahr eines Nährstoffeintrags ISO ePM₁ ≥ 50 % 	RLT 01	VDI 6022 (6.3.9) VDI 3803-1 6.2.2) DIN 1946-4 (6.5.7) DIN EN ISO 16890
11	Zugang über Tür in den Abmessungen größer als die äußereren Abmessungen des zu wechselnden Filterelements. Freier Wartungsraum bei ausbaubaren Filtern am Eintritt zum ungehinderten Filterwechsel Filter jederzeit erreichbar und einsehbar.	DIN EN 13053 (6.9.1)	VDI 6022 (6.3.9) DIN 1946-4 (6.5.7) VDI 3803-1 (6.2.2)
12	<p>Es sind Maßnahmen bei Filtern zu ergreifen (z. B. Vorerwärmung, häufigere Kontrollen, ...), wenn langanhaltend folgende Luftzustände bei Lufttemperaturen > 0 °C herrschen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – relative Feuchte > 80 % – relative Feuchte > 90 % 	VDI 6022 (6.1.1)	DIN EN 13053 (6.9) VDI 3803-1 (6.2.2) DIN 1946-4 (6.5.7)
13	Zusätzliche Luftdesinfektionsbauteile müssen druckseitig nach der letzten Filterstufe (mind. ISO ePM ₁ ≥ 50 %) angeordnet werden.	VDI 3803-1 (6.2.2)	DIN EN ISO 16890
14	Dichtgummi geschlossenporig (inkl. Nachweis), Filtermaterialien dürfen kein Nährboden für Mikroorganismen sein.	DIN EN 13053 (6.9.2)	VDI 3803-1 (6.2.2) VDI 6022 (6.3.9)
5	Oberflächenbeschaffenheit Filteraufnahmerahmen Stahlblech feuerverzinkt.	RLT 01	
16	Im Bodenbereich sind nur Filtereinheiten mit stehenden Taschen zugelassen.	VDI 6022 (6.3.9)	
17	Dauerhafter Dichtsitz über die gesamte Betriebszeit ist zu gewährleisten. Wirken Federn und Klammern gegen den Luftstrom, so ist eine zusätzliche Vorrichtung zur dauerhaften Aufrechterhaltung der Dichtheit nötig.	DIN EN 13053 (6.9.2)	VDI 3803-1 (6.2.2) VDI 6022 (6.3.9) DIN 1946-4 (6.5.7)
18	Unabhängig von den Filterendwiderständen werden folgende maximale Standzeiten empfohlen:	VDI 6022 (7.6.8)	DIN 1946-4 (6.5.7)
	<ul style="list-style-type: none"> – Erste Filterstufe: 1 Jahr – Weitere Filterstufen bzw. Abluftfilter: 2 Jahre 		
19	Schauöffnung (Durchmesser mind. 150 mm) inkl. Beleuchtung ab einer lichten Gerätehöhe von 1,6 m.	VDI 3803-1 (6.2.2)	DIN EN 13053 (6.9) VDI 6022 (6.3.9) DIN 1946-4 (6.5.13)
20	Filter-Differenzdrucküberwachung mit Anzeige vor Ort inklusive Messnippel.	DIN EN 13053 (6.9.2)	VDI 3803-1 (6.2.2) VDI 6022 (6.3.9)
21	Zur Abtötung von Keimen mit UV-Strahlen sind Dosiswerte von 7 bis 70 Ws/m ² nötig. Auf eine gleichmäßige Anordnung der UV-Strahler in der Kammer ist zu achten.	VDI 3803-1 (6.2.2)	
22	Bei Filter aus brennbaren Materialien, abströmseitiges Gitter (Maschenweite max. 20 x 20 mm im System) oder nachgeschaltet geeignete Komponente, die ein Mitreißen von brennenden Teilen mit dem Zuluft-Luftstrom verhindert.	DIN EN 1886 (10.6)	M-LüAR

Tabelle 11: Zusätzliche Anforderungen bei wetterfester Geräteausführung

Nr.	Anforderungen	Norm	begleitende Norm
01	Oberflächenbeschaffenheit Außenluft-Filteraufnahmerahmen Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet.	VDI 3803-1 (6.2.2)	

Tabelle 12: Zusätzliche Anforderungen bei Geräten mit erhöhten Hygieneanforderungen

Nr.	Anforderungen	Norm	begleitende Norm
01	Oberflächenbeschaffenheit Filteraufnahmerahmen Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet.	RLT 01	
02	Schauöffnung (mind. lichte Weite 150 mm) inkl. Beleuchtung mit glatter Oberfläche ab einer lichten Gerätehöhe von 1,6 m.	RLT 01	DIN EN 13053 (7.4)
03	An Filterrahmen sind nur reversierbare (gesteckte, geklemmte) oder geschäumte Dichtungen zulässig. Geklebte Dichtungen sind nur auf dem Filter für einmalige Nutzung zulässig.	DIN 1946-4 (6.5.1)	
04	Filterwechsel nur staubluftseitig zulässig [nicht ausziehbar bei Raumklasse Ia und Ib]. Der entsprechende Platzbedarf (mind. 1 Filtertaschenlänge) ist vor der Filtereinheit vorzusehen.	DIN 1946-4 (6.5.7.1)	
05	Bei antimikrobiell beschichteten Filtern, Nachweis der Wirksamkeit und der toxischen Unbedenklichkeit.	DIN 1946-4 (6.5.7.3)	

Fortsetzung Tabelle 12: Zusätzliche Anforderungen bei Geräten mit erhöhten Hygieneanforderungen

Nr.	Anforderungen	Norm	begleitende Norm
06	Anordnung der dritten, üblicherweise endständigen Filterstufe im Gerät nur mit Gutachten möglich. Material des Schwebstofffilters hydrophob.	DIN 1946-4 (6.5.7.4)	
07	Zu verwendende Filterklassen: <ul style="list-style-type: none"> – Bei Raumklasse Ia und Ib 3-stufige Filterung: Mindestens ISO ePM₁ ≥ 50 % / ISO ePM₁ ≥ 80 % / H13 – Bei Raumklasse II 2-stufige Filterung: Mindestens ISO ePM₁ ≥ 50 % / ISO ePM₁ ≥ 80 % – In Abluftsystemen mit Partikelbelastung: Mindestens ISO ePM₁ ≥ 50 % im Abluftbereich 	DIN 1946-4 (5.7.4)	DIN EN 1822-1 DIN EN ISO 16890
08	Zu verwendende Filterklassen: <ul style="list-style-type: none"> – Bei Infektionszimmer H13 in Abluft – Bei Isolierzimmer endständig mindestens ISO ePM₁ ≥ 80 %, ggf. H13 in Zuluft 	DIN 1946-4 (Tab. 1)	DIN EN ISO 16890
09	Bei Umluftgeräten kann erste Filterstufe entfallen, wenn beim Kühler die Entfeuchtung ausgeschlossen ist.	DIN 1946-4 (Tab. 1)	
10	Filterdifferenzdrucküberwachung ohne Sperrflüssigkeit.	DIN 1946-4 (Tab. 1)	

5.5. Wärmerückgewinnereinheit

Tabelle 13: Allgemeine Anforderungen

Nr.	Anforderungen	Norm	begleitende Norm
01	Kombinierte Geräte mit Zu- und Abluft müssen mit Wärmerückgewinnung ausgerüstet werden. Ausnahmen sind bei sehr hoher Abwärme, Unwirtschaftlichkeit und fehlendem Platz, sofern sie nicht unter den Geltungsbereich der EU-Richtlinie 1253/2014 keine WRG fallen.	DIN EN 13053 (6.5.1)	VDI 3803-1 (5.3.1)
02	Systemauswahl wird nachfolgenden Abluftqualitäten empfohlen. Die Auswahl der ETA-Klasse soll dem Gerätehersteller vorgegeben werden: <ul style="list-style-type: none"> – ETA 1: Leckagen bei Sollvolumenstrom einrechnen – ETA 2: auf Zuluftseite der WRG ist Überdruck erforderlich – ETA 3: komplette Zuluftseite mit Überdruck gegenüber Abluft, bei Feuchteübertragung max. 5 % Leckage – ETA 4: vollständige Vermeidung einer Verunreinigungsübertragung. Systeme mit einem Zwischenmedium sollen angewendet werden WRG-Systeme, bei denen die Übertragung von Abluft in die Zuluft nicht ausgeschlossen ist, sind nur einzusetzen, wenn Umluft zulässig wäre.	RLT 01	VDI 3803-1 (6.2.6) VDI 6022 (6.3.15)
03	Kondensatwannen aus Edelstahl oder Aluminium, Ablauverhalten gem. Kap. 3. Bei Rotationswärmeübertrager ist Wanne nur Pflicht, wenn Kondensat auftritt.	DIN EN 13053 (6.5.2)	VDI 3803-1 (6.2.6)
04	Oberflächenbeschaffenheit Rotations- und Plattenwärmeübertrager: <ul style="list-style-type: none"> – Rahmen: Stahlblech feuerverzinkt – Lamellen/Platten: beschichtet oder Aluminium oder aus mikrobiell nicht verstoffwechselbarem Kunststoff 	RLT 01	
05	Rückschlagsicherung mit Selbstfüllung bei Siphon.	RLT 01	
06	Es wird die zusätzliche Ausrüstung der WRG mit einem Abluftbefeuchtungs-System empfohlen, um den Bedarf an mechanischer Kälte zu reduzieren.	DIN EN 13053 (6.5.1)	VDI 3803-1 (6.2.6)
07	Ausrüstung mit Druckmessnippel an allen 4 Luftströmen.	DIN EN 13053 (6.5.2)	
08	Abdichtung der Wärmeübertrager zum Gehäuse hin mit Dichtungen.	DIN EN 13053 (6.5.2)	
09	Wenn kein Umluftbetrieb vorgesehen ist, sind Rotoren mit einer Spülkammer auszurüsten.	DIN EN 13053 (6.5.2)	
10	WRG mit Übertragung von Schad- und/oder Geruchsstoffen von Abluft in Außenluft nur dann, wenn Umluft erlaubt ist.	VDI 6022 (6.3.14)	VDI 3803-1 (6.2.6)
11	Bei Auslegung der Vorerwärmereistung ist Vereisungsschutz und Anfahrbetrieb zu berücksichtigen. Nacherwärmer ist ohne Kondensation auszulegen.	VDI 3803-1 (6.2.6)	
12	Bei Plattenwärmeübertragern ab einer Bautiefe von 1.200 mm (bezogen auf 3 mm Lamellenabstand) sind besondere Maßnahmen notwendig (z. B. geteilt). Bei größeren Lamellenabständen kann die zulässige Bautiefe proportional und linear größer gewählt werden. Der Mindestlamellenabstand bei Plattenwärmeübertragern muss 2 mm betragen.	VDI 3803-1 (6.2.6)	

Fortsetzung Tabelle 13: Allgemeine Anforderungen

Nr.	Anforderungen	Norm	begleitende Norm
13	<p>Zur Sicherstellung der Leistungen muss Leckage der WRG bereits bei der Erstellung der Planungsunterlagen berücksichtigt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> bei WRG müssen Kennzahlen angepasst werden, z. B. muss die Angabe des Temperaturänderungsgrades auf den durch die Leckagezahl veränderten Normvolumenströmen basieren bei den Ventilatoren müssen die tatsächlichen Volumenströme zur Auslegung der Druckverluste und Leistungsaufnahmen herangezogen werden <p>Bei fehlenden Angaben ist bei Rotationswärmeübertragern und Umschaltspeichern von einer Leckage von 10 % je Luftseite auszugehen. Das bedeutet, dass bei der Auslegung der WRG und der Ventilatoren eine Volumenstromerhöhung bei Außenluft und Fortluft von jeweils 10 % zu berücksichtigen ist. Wenn die Leckage der Wärmerückgewinnung vom Gerätehersteller nicht berücksichtigt wurde, muss er darauf hinweisen. In diesem Fall wird davon ausgegangen, dass die Leckage bereits bei der Planung berücksichtigt wurde.</p>	VDI 3803-5 (5.4) RLT 01	
14	<p>Folgende Werte müssen bei WRG-Systemen angegeben werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> Temperaturübertragungsgrad η_t unter trockenen Bedingungen Druckverlust des WRG-Systems inkl. Tropfenabscheider, Klappe, Filter etc. (Summe aus Außen- und Fortluft), die nur aufgrund der WRG benötigt werden elektrische Leistungsaufnahme P_e verursacht durch Druckverluste, inklusive Hilfsenergien für WRG Energieeffizienz η_e (= Wirkungsgrad der WRG η_{WRG}) 	DIN EN 13053 (6.5.2) VDI 3803-5	Ökodesign EU 1253/2014
15	Übertragung von Feuer zwischen Abluft auf die Zuluft muss ausgeschlossen sein (z. B. Rauchschutzklappen oder Brandschutzklappen mit Auslöseeinrichtungen, getrennte Wärmeübertrager, Abschaltung, ...).	DIN EN 1886 (F.2) M-LüAR	
16	Notwendige An- und Abströmkammern sind zu berücksichtigen mit Mindest-Anströmwinkel von vorherigem Bauteil zur WRG $\alpha = 35^\circ$ und Mindest-Abströmwinkel von WRG zum folgenden Bauteil $b = 25^\circ$. ¹⁾	RLT 01	
17	Der Rotationswärmeübertrager muss im Gegenstrom betrieben werden. Bei reinen Außenluftanlagen ist zu empfehlen, die Ventilatoren so anzuordnen, dass die Übertragung in die Zuluft minimiert wird und die Leckagen minimiert werden.	RLT 01	
18	<p>Bei Wärmerückgewinnungssystemen sind zur Vereinfachung von Leistungsmessungen auf der Baustelle bzw. im Labor abweichend zur DIN EN 308 folgende Bedingungen möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> Temperaturdifferenz AU-Eintritt zu FO-Eintritt 20 K (AU nicht zwingend $+5^\circ C$) Bedingungen ohne Kondensation Bei KVS-Systemen erfolgt die Leistungsmessung gemäß bestehenden Glycol-An teil im Wasser (auch 0 % möglich). Bei Abweichung zur Auslegungskonzentration muss die Leistungsangabe für den vorherrschenden Anteil an Glycol vom Hersteller angegeben werden 	RLT 01	

Tabelle 14: Zusätzliche Anforderungen bei Geräten mit erhöhten Hygieneanforderungen

Nr.	Anforderungen	Norm	begleitende Norm
01	Oberflächenbeschaffenheit Rotations- und Plattenwärmeübertrager: Rahmen aus Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet, Lamellen/Platten beschichtet oder Aluminium oder aus mikrobiell nicht verstoffwechselbarem Kunststoff.	RLT 01	
02	Einbauschienen aus Edelstahl oder Aluminium.	RLT 01	
03	Wanne auf Zu- und Abluftseite aus Edelstahl oder Aluminium, Anschlussleitung DN40, Ablaufverhalten gem. Kap. 3.	DIN 1946-4 (6.5.5)	
04	In Räumen, in denen kein raumübergreifender Umluftbetrieb erlaubt ist, sind nur Systeme zulässig, die eine Stoffübertragung von der Abluft an die Zuluft ausschließen.	DIN 1946-4 (6.5.9)	
05	WRG-Systeme sind zuluftseitig nach der ersten Filterstufe anzuordnen. Abluftseitig Filter mind. ISO ePM ₁₀ $\geq 50\%$. Beim Einsatz einer indirekten Verdunstungskühlung wird Filterklasse ISO ePM ₁ $\geq 50\%$ empfohlen.	RLT 01	DIN EN ISO 16890

¹⁾ Lage der Winkel entsprechend dem Text zu den Klappen in der DIN EN 13053. Die Winkelgröße ist unterschiedlich zu den Klappen, da bei der WRG die Anströmung für die Funktion maßgeblich ist, während bei den Klappen die Funktion der nachfolgenden Bauteile entscheidend ist.

5.6. Luftherm- und Luftkühlereinheit

Tabelle 15: Allgemeine Anforderungen

Nr.	Anforderungen	Norm	begleitende Norm
Materialien und Oberflächen			
01	Verwendung korrosionsbeständiger Materialien, Lamellen technisch glatt (ohne Ausspannungen, grätfrei und ohne innere Stoßstellen in Luftrichtung). Die Verwendung von gewellten Lamellen ist zulässig.	DIN EN 13053 (6.4.1)	VDI 3803-1 (6.2.3) DIN 1946-4 (6.5.8) VDI 6022 (6.3.15)
02	Einbauschienen bei Kühler Edelstahl oder Aluminium.	DIN 1946-4 (6.5.1)	
03	Erhitzer Oberflächenbeschaffenheit bei Cu/Al bzw. Cu/Cu: <ul style="list-style-type: none"> – Lamellen: Aluminium oder Kupfer – Rahmen: feuerverzinkt – Rohre: Kupfer – Sammler aus schwarzem Stahl lackiert, Stahl verzinkt oder Kupfer 	RLT 01	DIN 1946-4 (6.5.8)
04	Kühler bei St/Zn im Tauchbad feuerverzinkt.	VDI 3803-1 (6.2.5)	
05	Kühler-Oberflächenbeschaffenheit bei Cu/Al bzw. Cu/Cu: <ul style="list-style-type: none"> – Lamellen: Aluminium oder Kupfer – Rahmen: Edelstahl oder Aluminium: bei Cu/Al auch feuerverzinkt und beschichtet möglich, wenn er zur Reinigung nicht ausgezogen werden muss – Rohre: Kupfer – Sammler: Kupfer 	DIN EN 13053 (6.4.4) RLT 01	VDI 3803-1 (6.2.5) DIN 1946-4 (6.5.8)
06	Kondensatwanne aus Edelstahl oder Aluminium, Ablaufverhalten gem. Kap. 3.	DIN EN 13053 (6.4.4)	DIN 1946-4 (6.5.5) VDI 3803-1 (6.2.5) VDI 6022 (6.3.15)
07	Minimaler Lamellenabstand: <ul style="list-style-type: none"> – mind. 2,0 mm bei Kühler ohne Entfeuchtung – mind. 2,5 mm bei Kühler mit Entfeuchtung – mind. 4,0 mm bei Außenluft-Vorerhitzer – mind. 2,0 mm bei anderen Wärmeübertragern 	DIN EN 13053 (6.4.3)	VDI 3803-1 (6.2.3) VDI 6022 (4.3.15) DIN 1946-4 (6.5.8)
08	Wasserwiderstand bei üblichen Auslegungsbedingungen (nicht WRG): <ul style="list-style-type: none"> – Erhitzer: max. 20 kPa – Kühler: max. 50 kPa – WRG-Systeme: max. 150 kPa (je Wärmeübertrager) 	RLT 01	
09	Maximale berippte Bautiefen zur Reinigung bis in den Kern (bezogen auf 2 mm Lamellenabstand, bei größeren Lamellenabständen kann die zulässige Bautiefe proportional und linear größer gewählt werden): <ul style="list-style-type: none"> – 300 mm bei versetzten Rohren – 450 mm bei fluchtenden Rohren Darüber ist der Wärmeübertrager mehrteilig zu gestalten.	DIN EN 13053 (6.4.3)	VDI 3803-1 (6.2.3) DIN 1946-4 (6.5.8) VDI 6022 (6.3.15)
10	Auslegungstemperatur Eintrittstemperatur Erhitzer in Überlappung zur Luftaustrittstemperatur nach der WRG – (Berücksichtigung von Anfahrzuständen und/oder Frostschutzregelung).	RLT 01	
Weitere Anforderungen			
11	Empfehlung für Kühleranordnung: <ul style="list-style-type: none"> – Kühler mit Entfeuchtung saugseitig (Nacherwärmungseffekt des Ventilators) – Kühler ohne Entfeuchtung druckseitig (höhere Temperaturdifferenz) 	VDI 3803-1 (6.2.5)	
12	Wärmeübertrager in eingebautem Zustand von beiden Seiten her begehbar oder bis lichte Gerätéhöhe von 1,6 m ausziehbar, ohne andere Einbauteile abbauen zu müssen.	DIN EN 13053 (6.4.4)	VDI 3803-1 (6.2.5) VDI 6022 (6.3.15) DIN 1946-4 (6.5.8)
13	Vermeidung von Wassertropfen in nachfolgenden Teilen.	DIN EN 13053 (6.4.4) DIN 1946-4 (6.5.8.3)	VDI 6022 (6.3.15)
14	Tropfenabscheider sollen nur wenn notwendig verwendet werden. Kühler ohne Tropfenabscheider sind zu bevorzugen.	DIN EN 13053 (6.4.4)	VDI 6022 (6.3.15) DIN 1946-4 (6.5.8) VDI 3803-1 (6.2.5)
15	Korrosionsbeständiger Tropfenabscheider zur Reinigung ausziehbar mit Zugang über Tür oder Bedienungsdeckel. Lamellen zur Reinigung ausbaubar.	DIN EN 13053 (6.4.4)	VDI 6022 (6.3.15) DIN 1946-4 (6.5.8) VDI 3803-1 (6.2.5)
16	Isolierte Wanddurchführung von Kühleranschlussstutzen. Bei WRG-Kühlern und WRG-Erhitzern sind die Anschlussstutzen ebenfalls zu isolieren.	DIN EN 13053 (6.4.4)	VDI 3803-1 (6.2.5)
17	Rückschlagsicherung mit Selbstfüllung bei Siphon. Ein direkter Anschluss an das Abwassernetz ist nicht zulässig.	VDI 6022 (6.3.15)	
18	Wärmeübertrager sind gegen das Gerätegehäuse mit Dichtungen abzudichten, um By-pass-Leckagen zu verhindern.	DIN EN 13053 (6.4.3)	
19	Kühler mit Entfeuchtung dürfen nicht unmittelbar vor Filtern oder Schalldämpfern angeordnet werden. Erhitzer oder Ventilatoren müssen dazwischen eingebaut werden.	DIN EN 13053 (6.4.4)	VDI 3803-1 (6.2.5) DIN 1946-4 (6.5.7)

Fortsetzung Tabelle 15: Allgemeine Anforderungen

Nr.	Anforderungen	Norm	begleitende Norm
20	Bei Tropfenabscheider aus brennbaren Materialien, abströmseitiges Gitter (Maschenweite max. 20 x 20 mm im System) oder nachgeschaltet geeignete Komponente, die ein Mitreißen von brennenden Teilen in den Zuluftkanal verhindert.	DIN EN 1886 (10.6)	M-LÜAR
21	Bei Wärmeübertrager Vorlauf unten, Rücklauf oben zur besseren Entlüftung (Ausnahme Dampf).	VDI 3803-1 (6.2.3)	
22	Die Nachrüstung eines Tropfenabscheiders bei Entfeuchtungskühlern muss leicht möglich sein. Der notwendige Platz für den nachträglichen Einbau ist vorzusehen.	VDI 3803-1 (6.2.5)	
Elektro-Lufterhitzer/direktbefeuerte Wärmeübertrager			
23	Sicherheitsvorrichtungen bei Elektro-Lufterhitzer: – Sicherheitstemperaturbegrenzer mit Handrückstellung Abschalttemperatur 110 °C – Hinweis am Gerät auf erforderliche Strömungsüberwachung – Hinweis am Gerät auf erforderlichen Ventilatornachlauf	VDI 3803-1 (5.4.5)	DIN EN 1886
24	Abstand zum nächsten Bauteil mind. 300 mm bei Oberflächentemperaturen des Elektrolufterhitzers > 100 °C.	RLT 01	
25	Lufterhitzer mit Oberflächentemperatur > 160 °C: – im Luftstrom abströmseitiger Temperaturwächter (automatisch Abschalten > 110 °C) – Strömungswächter (automatisch Abschalten bei fehlender Luftströmung)	DIN EN 1886 (F.2)	

Tabelle 16: Zusätzliche Anforderungen bei Geräten mit erhöhten Hygieneanforderungen

Nr.	Anforderungen	Norm	begleitende Norm
01	Erhitzer: Sammler aus Stahl verzinkt und beschichtet oder Kupfer.	RLT 01	
02	Kühler-Oberflächenbeschaffenheit bei Cu/Al bzw. Cu/Cu: – Rahmen: Edelstahl, Aluminium oder gleichwertig – Lamellen: beschichtet oder Aluminium korrosionsbeständig oder Cu – oder: Wärmeübertrager komplett mit Epoxydharz beschichtet, wenn er zur Reinigung nicht ausgezogen werden muss	RLT 01	DIN 1946-4 (6.5.8)
03	Tropfenabscheiderrahmen aus korrosionsbeständigen Materialien, z. B. Edelstahl oder Aluminium.	RLT 01	
04	Alle Kondensatanschlüsse sind auf der gleichen Seite anzulöten.	DIN 1946-4 (6.5.8.1)	
05	Alle Teile im Nassbereich reinigungsfähig.	DIN 1946-4 (6.5.8.2)	
06	Kühler und Tropfenabscheider sind vor der zweiten Filterstufe anzulöten.	DIN 1946-4 (6.5.8.2)	
07	Lamellenabstand Kühler mind. 2,5 mm.	DIN 1946-4 (6.5.8.2)	
08	Kühler muss von beiden Seiten einsehbar sein.	DIN 1946-4 (6.5.8.2)	
09	Sichtfenster bei Luftfiltern, Ventilatoren und Luftbefeuchtern	DIN 1946-4 (6.5.)	

5.7. Schalldämpfereinheit

Tabelle 17: Allgemeine Anforderungen

Nr.	Anforderungen	Norm	begleitende Norm
01	Mindestabstand zu Einbauteilen: – anströmseitig: 1,0 max. Kulissenbreite (ausgenommen Filter) – abströmseitig: 1,5 max. Kulissenbreite	DIN EN 13053 (6.10)	VDI 3803-1 (6.2.8)
02	Ein erhöhter Druckverlust ist zu vermeiden. Druckverlust max. 50 Pa empfohlen.	VDI 3803-1 (6.2.8) RLT 01	
03	Oberflächenbeschaffenheit dauerhaft abriebfest und aus reinigungsbeständigem Material (z. B. Glasseide).	VDI 6022 (6.3.12)	DIN 1946-4 (6.5.12) DIN EN 13053 (6.10) VDI 3803-1 (6.2.8)
04	Kulissen zur Reinigung demontierbar, ohne andere Einbauteile abbauen zu müssen.	DIN EN 13053 (6.10)	VDI 3803-1 (6.2.8) VDI 6022 (6.3.12)
05	Schalldämpfer sollen im RLT-Gerät und dort in unmittelbarer Nähe des Ventilators angeordnet werden, sowie zwischen erster und zweiter Filterstufe. Sie dürfen nicht unmittelbar hinter Entfeuchtungskühler oder Befeuchter angeordnet werden.	DIN EN 13053 (6.10)	VDI 3803-1 (6.2.8) VDI 6022 (6.3.12) DIN 1946-4 (6.5.12)
06	Die Verwendung von Anströmprofilen wird empfohlen (z. B. auch abgerundete Kulissen).	DIN EN 13053 (6.10)	VDI 3803-1 (6.5.2.8)
07	Es sind Maßnahmen bei Schalldämpfer zu ergreifen (z. B. Vorerwärmung um 3 K), wenn folgende Luftzustände lang anhalten: – relative Feuchte > 80 % bei Lufttemperatur > 0 °C – relative Feuchte > 90 %	VDI 6022 (6.1.1)	
08	Oberflächenbeschaffenheit Schalldämpfer-Kulissen: Rahmen, Kammerbleche und Anströmprofile feuerverzinkt.	RLT 01	
09	Einfügungsdämpfung Schalldämpfer bei 63 Hz bis 8 kHz ermitteln.	VDI 3803-1 (5.7.2)	

Tabelle 18: Zusätzliche Anforderungen bei Geräten mit erhöhten Hygieneanforderungen

Nr.	Anforderungen	Norm	begleitende Norm
01	Einbauschiene aus Edelstahl oder Aluminium.	RLT 01	
02	Oberflächenbeschaffenheit Schalldämpfer-Kulissen: Rahmen, Kammerbleche und Anströmprofile feuerverzinkt und beschichtet.	DIN 1946-4 (6.5.1)	

5.8. Befeuchtereinheit

Tabelle 19: Allgemeine Anforderungen

Nr.	Anforderungen	Norm	begleitende Norm
01	Befeuchter dürfen nicht unmittelbar vor Filtern bzw. Schalldämpfern angeordnet werden (Ausnahme Dampfbefeuchter).	DIN EN 13053 (6.8.1)	VDI 3803-1 (6.2.2) VDI 6022 (6.3.7) DIN 1946-4 (6.5.7)
02	Alle Einbauteile müssen demontierbar sein. Alle wasserführenden Teile sind jederzeit inspizier- und reinigbar und bestehen aus korrosionsbeständigem und desinfektionsmittelbeständigem Material.	DIN EN 13053 (6.8.3)	DIN 1946-4 (6.5.11) VDI 3803-1 (6.2.10) VDI 6022 (6.3.7)
03	Zuluftanlagen sind mit mind. zwei Filterstufen (erste Stufe mind. ISO ePM ₁ ≥ 50 %) auszuführen (Ausnahme bei Dampfbefeuchter nur eine Filterstufe). Der Befeuchter wird zwischen den Filterstufen angeordnet.	DIN EN 13053 (6.8.1)	VDI 3803-1 (6.2.10) DIN EN ISO 16890
04	Dichtmassen nicht verstoffwechselbar (inkl. Prüfzeugnis). Kunststoffe kein Nährboden für Mikroorganismen.	VDI 3803-1 (6.2.10)	
05	Dichtungen müssen geschlossenporig sein und dürfen keine Feuchtigkeit aufnehmen bzw. keinen Nährboden für Mikroorganismen bilden.	VDI 3803-1 (6.2.10)	
06	Beschaffenheit der inneren Oberfläche der Bauteile nach dem Befeuchter feuerverzinkt und beschichtet.	VDI 3803-1 (6.2.10)	
07	Max. Keimzahl des Umlaufwassers: – bezogen auf Gesamtkoloniezahl 1.000 KBE/ml – bezogen auf Legionella spec. 100 KBE /100 ml	VDI 6022 (6.3.7)	DIN EN 13053 (6.8)
08	Ausrüstung mit Kondensatwanne mit Ablauf und Siphon (mit Rückschlagsicherung).	VDI 6022 (6.3.7)	
09	Die relative Feuchte nach der Befeuchtungsstrecke darf 90 % nicht überschreiten. Es ist sicherzustellen, dass keine Wassertropfen in nachfolgende Bauteile gelangen.	VDI 6022 (6.3.7)	DIN 1946-4 (6.5.11)
Düsen bzw. Verdunstungsbefeuchter			
10	Komplette Entleerung und Trocknung des Befeuchters bei Anlagenstillstand (z. B. durch Ventilatornachlauf). Bei Abschaltung des Gerätes muss der Befeuchter automatisch abschalten. Sämtliche wasserführende Komponenten mit ausreichendem Gefälle. Die Verwendung von UV-Entkeimung wird empfohlen.	DIN EN 13053 (6.8.1)	VDI 3803-1 (6.2.10) VDI 6022 (6.3.7)
11	Wanne mit Gefälle; Ablaufverhalten gem. Kap. 3	DIN EN 13053 (6.8.3)	VDI 3803-1 (6.2.10) VDI 6022 (6.3.7)
12	Tropfenabscheider und Gleichrichter (sofern vorhanden) zur Reinigung demontierbar.	VDI 6022 (6.3.7)	DIN EN 13053 (6.8) DIN 1946-4 (6.5.8)
13	Revisionsöffnung	DIN EN 13053 (6.8.3)	
14	Schauöffnung (lichte Weite mind. 150 mm) mit Verdunklungsmöglichkeit inkl. Beleuchtung. Durch das Gehäuse der Beleuchtung darf kein Licht einfallen. Betriebszustand der Beleuchtung muss von außen erkennbar sein.	DIN EN 13053 (6.8.3)	VDI 3803-1 (6.2.10) VDI 6022 (6.3.5) VDI 6022 (6.3.7)
15	Trockenlaufschutz für Pumpe.	DIN EN 13053 (6.8.3)	
16	Abschlämmvorrichtung bei Umlaufwasser	DIN EN 13053 (6.8.3)	VDI 3803-1 (6.2.10) VDI 6022 (6.3.7)
17	Innere Oberflächenbeschaffenheit: – Wäscher und Hochdruckzerstäuber: Edelstahl, Aluminium oder GFK – Kontaktbefeuchter: Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet.	DIN EN 13053 (6.8.3)	VDI 3803-1 (6.2.10) VDI 6022 (6.3.7)
18	Bei Kontaktbefeuchter und Tropfenabscheider aus brennbaren Materialien, abströmseitiges Gitter (Maschenweite max. 20 x 20 mm im System) oder nachgeschaltet geeignete Komponente, die ein Mitreißen von brennenden Teilen in den Zuluftkanal verhindert.	DIN EN 1886 (F.2)	
Dampf- und Ultraschallbefeuchter			
19	Länge Befeuchterstrecke muss Herstellerangaben entsprechen und/oder Tropfenabscheider sind zu installieren. Homogene Verteilung über den Gerätequerschnitt muss sichergestellt werden.	DIN EN 13053 (6.8.3)	VDI 6022 (6.3.7) DIN 1946-4 (6.5.11)
20	Schauöffnung (lichte Weite mind. 150 mm) inkl. Beleuchtung.	DIN EN 13053 (6.8.3)	VDI 3803-1 (6.2.10) VDI 6022 (6.3.5) VDI 6022 (6.3.7) DIN 1946-4 (6.5.13)
21	Wanne aus Edelstahl oder Aluminium mit Gefälle; Ablaufverhalten gem. Kap. 3	DIN EN 13053 (6.8.3)	VDI 3803-1 (6.2.10) VDI 6022 (6.3.7)
22	Innere Oberflächenbeschaffenheit Befeuchter und Befeuchtungsstrecke: Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet.	DIN EN 13053 (6.8.3)	VDI 3803-1 (6.2.10)

Tabelle 20: Zusätzliche Anforderungen bei Geräten mit erhöhten Hygieneanforderungen

Nr.	Anforderungen	Norm	begleitende Norm
01	Oberflächenbeschaffenheit Edelstahl.	DIN 1946-4 (6.5.11)	
02	In OP-Abteilungen sind nur Dampfbefeuchter zulässig, Anordnung vor der zweiten Filterstufe (Klasse ISO ePM ₁ ≥ 80 %).	DIN 1946-4 (6.5.11)	DIN EN ISO 16890
03	Ausrüstung mit Wanne auf der Zu- und Abluftseite aus Edelstahl oder Aluminium, Anschlussleitung mind. 40 mm mit Siphon. Abläufe mit unterschiedlichem Druckniveau mit einzelnen Siphon, Ablauverhalten gem. Kap. 3	DIN 1946-4 (6.5.5)	
04	Bei Betriebsstörungen ist Kondensatabbildung im Zuluftsystem zu verhindern.	DIN 1946-4 (6.5.11)	

5.9. Ventilatoreinheit

Tabelle 21: Allgemeine Anforderungen

Nr.	Anforderungen	Norm	begleitende Norm
Anordnung im RLT-Gerät			
01	Zuluft-Ventilatoren sollen so angeordnet werden, dass die saugseitige Leckage minimiert wird.	DIN EN 13053 (6.3.1)	VDI 3803-1 (6.2.1)
02	Der Zuluftventilator ist bei zweistufiger Filterung zwischen der ersten und zweiten Filterstufe anzuordnen.	DIN EN 13053 (6.9.2)	VDI 3803-1 (6.2.2) DIN 1946-4 (6.5.10)
03	Hinter Ventilatoren mit Riementrieb (Ausnahme Flachriemen ohne seitliche Begrenzung) ist eine Filterstufe anzuordnen.	VDI 6022 (6.3.13)	
04	Ventilator so im Gerät anordnen, dass eine gleichmäßige An- und Abströmung gewährleistet ist.	DIN EN 13053 (6.3.1)	VDI 3803-1 (6.2.1)
05	Saugseitiger Abstand: <ul style="list-style-type: none"> – von Einbauteilen/Wänden in axialer Richtung mind. 0,5 Laufraddurchmesser – bei radialer Anströmung mind. 1,5 Laufraddurchm. oder Anströmvorrichtung 	RLT 01	
06	Druckseitiger Abstand: <ul style="list-style-type: none"> – zu Einbauteilen: freilaufende Räder mind. 1 Laufraddurchmesser – zu Einbauteilen: sonstige Ventilatoren Abströmwinkel α mind. 45° – zu Wänden: Bei freilaufenden Rädern sind beim druckseitigen Abstand die Herstellerangaben einzuhalten 	RLT 01	
Ausrüstung und Zubehör des Ventilators			
07	Bei Riemenantrieb Ventilator mit Motor inkl. Motorspannvorrichtung auf horizontalen Grundrahmen montiert.	RLT 01	
08	Bei Riemenantrieb Motor bis Motorbaugröße 200 achsparallel verschiebbar (Motorwippe nicht zulässig).	RLT 01	
09	Spannbuchsensystem bei Riementrieb.	RLT 01	
10	Schauöffnung (Durchmesser mind. 150 mm) inkl. Beleuchtung ab einer lichten Gerätēhöhe von 1,6 m.	VDI 3803-1 (6.2.1)	DIN EN 13053 (6.3) VDI 6022 (6.3.5)
11	Motorschutz ab 0,25 kW	RLT 01	
12	Abschließbarer Reparaturschalter in der Nähe des Ventilators.	DIN EN 13053 (6.3.1)	VDI 3803-1 (6.2)
13	Potentialausgleich.	RLT 01	
14	Ausrüstung mit Volumenstrommesseinrichtung.	RLT 01	
15	Gehäuseventilatoren mit Kondensatablauf, zusätzlich Revisionsöffnung ab BG 400.	VDI 6022 (6.3.13)	DIN 1946-4 (6.5.10)
16	Wird die elektrische Leistungsaufnahmeklassen P1-P7 angegeben, so ist diese gemäß den in der RLT-Richtlinie Zertifizierung beschriebenen Korrekturfaktoren zu ermitteln.	RLT 01	RLT-Richtlinie Zertifizierung (7.3)
17	Ventilatoren mit rückwärts gekrümmten Schaufeln sind vorzuziehen. Energiesparmotoren sind empfohlen. Der Einsatz von freilaufenden Rädern bei Gesamtdrücken < 1.500 Pa wird empfohlen.	DIN EN 13053 (6.3.1) VDI 3803-1 (6.2.1)	VDI 6022 (6.3.13)
18	Ventilatoren ohne Riemenantrieb (insbesondere Freiläufer) sind empfohlen.	VDI 6022 (6.3.13)	DIN 1946-4 (6.5.10)
19	Zur Dimensionierung des Ventilators ist der trockene Kühlerwiderstand zu verwenden, sofern nichts anderes angegeben ist.	DIN EN 13053 (6.3.1) VDI 3803-1 (6.2.11)	
20	Ventilatorwärme (1 bis 2 K) bei Auslegung berücksichtigen.	VDI 3803-1 (6.2.1)	
21	Oberflächenbeschaffenheit: <ul style="list-style-type: none"> – Ventilatorlaufrad generell korrosionsgeschützt – Ventilatorgehäuse Stahlblech feuerverzinkt – Ventilator-Motor-Grundrahmen Stahlblech feuerverzinkt Einbauschienen Stahlblech feuerverzinkt	RLT 01	
22	Türen zu Bauteilen, von denen eine Gefahr ausgeht, dürfen nur mit Werkzeug zu öffnen sein. Zusätzlich muss auf der Tür ein Warnschild angebracht sein, das auf die Gefahr hinweist (z. B. einen Ventilator).	DIN EN 1886 (F.3)	
23	Für die Angabe der Betriebswerte von Ventilatoren wird empfohlen, die Genauigkeitsklasse 1 nach DIN EN 24166 einzuhalten.	RLT 01	

Tabelle 22: Zusätzliche Anforderungen bei Geräten mit erhöhten Hygieneanforderungen

Nr.	Anforderungen	Norm	begleitende Norm
01	Oberflächenbeschaffenheit: <ul style="list-style-type: none"> – Ventilatorlaufrad generell korrosionsgeschützt – Ventilatorgehäuse Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet – Ventilator-Motor-Grundrahmen Stahlblech feuerverzinkt u. beschichtet – Einbauschienen Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet 	DIN 1946-4 (6.5.10)	
02	Ventilator-Motor-Einheit bei Spiralgehäuseventilatoren bis Gehäusehöhe 1,0 m ausziehbar. Gleitflächen der Ausziehschienen korrosionsbeständig und abriebfest, z. B. Edelstahl.	RLT 01	
03	Schauöffnung (mind. lichte Weite 150 mm) inkl. Beleuchtung mit glatter Oberfläche ab einer lichten Gerätehöhe von 1,6 m.	RLT 01	DIN EN 13053 (7.4)
04	Gute Zugänglichkeit für Bedienung und Wartung.	DIN 1946-4 (6.5.10)	
05	Ausrüstung mit Volumenstrommesseinrichtung mit Anzeige.	DIN 1946-4 (6.5.13)	

5.10. Zusätzliche Ausrüstung und Dokumentation

Tabelle 23: Allgemeine Anforderungen

Nr.	Anforderungen	Norm	begleitende Norm
01	Transportsicherung bei gefährdeten Einbauteilen (z. B. Ventilatoren auf Federisolatoren) mit Hinweis am Gerät. Besonders empfindliche Bauteile bei Gerätetrennstellen sind vor Beschädigungen zu schützen.	DIN EN 13053 (8.1)	VDI 3803-1 (6.4)
02	Kranösen, Hölzer bzw. Paletten für Gabelstapler bzw. Krantransport.	DIN EN 13053 (8.1)	VDI 3803-1 (6.3)
03	Dauerhaftes Typenschild mit dauerhafter Kennzeichnung und Befestigung mit folgenden Mindestangaben: für Filter: <ul style="list-style-type: none"> – Nennvolumenstrom, Anzahl der Filter, Filtertyp, Abmessungen, Filterklasse, Mediumtyp, Anfangsdruckverlust, Enddruckverlust für Ventilator: <ul style="list-style-type: none"> – Typ und Baujahr – Nennvolumenstrom – Gesamtdruckerhöhung – Stat. Wirkungsgrad unter Berücksichtigung der nutzbaren Druckerhöhung – Nenn- und Maximaldrehzahl – Motornennleistung – Drehrichtungspfeil am Gehäuse – Dauerhafte Beschriftung der Anlagenteile zur Funktionsbezeichnung 	DIN EN 13053 (6.9.2) DIN EN 13053 (8.3) Verordnung (EU) Nr. 1253/2014	VDI 3803-1 (6.4) VDI 6022 (6.3.9) DIN 1946-4 (6.5.10) DIN 1946-4 (6.1.4)
04	Gerätekennzeichnung mit Label Energieeffizienzklasse A+, A oder B.	RLT 01	
05	Maßstabsgerechte Gerätezeichnung mit allen Haupt- und Kanal-Anschlussmaßen.	DIN EN 13053 (8.3)	VDI 3803-1 (6.4)
06	Ersatzteilliste.	DIN EN 13053 (8.3)	VDI 3803-1 (6.4)
07	Montage-, Inbetriebnahme- und Wartungsanleitung.	DIN EN 13053 (8.3)	VDI 3803-1 (6.4)
08	Türen zu Bauteilen, von denen eine Gefahr ausgeht, dürfen nur mit Werkzeug zu öffnen sein. Zusätzlich muss auf der Tür ein Warnschild angebracht sein, das auf die Gefahr hinweist (z. B. einen Ventilator).	DIN EN 1886 (11)	VDI 3803-1 (6.4)
09	Das Gerät und die Komponenten sind nach der Herstellung zu reinigen. Transport witterungsgeschützt, trocken und sauber. Schutz vor Baustellenstaub und Feuchtigkeit bei Lagerung auf Baustelle.	VDI 6022 (6.1.2) VDI 6022 (6.4)	DIN 1946-4 (6.1.3)
10	Im technischen Datenblatt sind die in der RLT-Richtlinie Zertifizierung bei den Kriterien aufgelisteten Werte anzugeben.	RLT 01	RLT-Richtlinie Zertifizierung (6)
11	CO ₂ eq Kennwerte zur Nachhaltigkeitsbewertung gem. Methode RLT 06: Herstellung, Betrieb sowie Recyclingpotential des ausgelegten RLT-Gerätes	RLT 01	EN 15804, RLT 06

Tabelle 24: Montage-, Inbetriebnahme- und Wartungsanleitung

Nr.	Kapitel und Anforderungen, die in der Anleitung vorhanden sein müssen	Norm	begleitende Norm
01	Inhaltsverzeichnis.	VDI 3803-1 (6.4)	
02	Bestimmungsgemäße Verwendung: Inhalte auch mittels bildlicher Darstellungen so detailliert beschreiben, dass eine bestimmungsgemäße Verwendung des RLT-Geräts und dessen Komponenten gewährleistet ist.	DIN EN 13053 (5.4) VDI 3803-1 (6.4)	
03	Sicherheit: <ul style="list-style-type: none"> – vom RLT-Gerät ausgehendes Gefährdungspotential (Art, Schwere, Quelle, Folgen) – Gefahrenhinweise (Signalwörter und Symbole verwenden) – getroffene Schutzmaßnahmen und deren Nutzen 	VDI 3803-1 (6.4)	Maschinenverordnung (EU) 023/1230
04	Allgemeine Angaben: <ul style="list-style-type: none"> – Einsatzbereich – Zubehör – Außerbetriebsetzung im Wartungsfall 	VDI 3803-1 (6.4)	
05	Lagerung, Transport und Montage: <ul style="list-style-type: none"> – Lagerung von Geräten und Baugruppen – Baustellentransport von Geräten und Baugruppen – Befestigungspunkte für Hebevorrichtungen (zeichnerische Darstellung) – Transportsicherungen – Montage von Liefereinheiten für Innen- und Außenaufstellung – Fundament – Körperschallentkopplung – Potentialausgleich – Luftanschlüsse – Wasserseite Anschlüsse – Abwasserseite Anschlüsse (Kondensat-, Ablauf-, Überlaufleitungen, Siphon) – Mediumseite Anschlüsse (WW, KW, Kältemittel, Dampf) – Brennstoffseite Anschlüsse (Öl, Gas) – Filter – Frostschutz – Platzbedarf für Betrieb und Instandhaltung 	VDI 3803-1 (6.4)	
06	Inbetriebnahme und Wartung: <ul style="list-style-type: none"> – Wartungen (Art und Häufigkeit) je Bauelement in Tabellenform – Inspektionen (Art und Häufigkeit) je Bauelement in Tabellenform – Instandsetzungsmaßnahmen – Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel 	VDI 3803-1 (6.4) DIN EN 13053 (8.1)	VDI 6022 (6.5)
07	Außerbetriebsetzung, Abbau und Entsorgung.	VDI 3803-1 (6.4)	
08	Notfall: <ul style="list-style-type: none"> – Feuerbekämpfung – Entweichen schädlicher Substanzen im Brandfall 	VDI 3803-1 (6.4)	
09	Herstelleradresse.	VDI 3803-1 (6.4)	

6. Anhang

Tabelle A 1: Mechanische Stabilität (DIN EN 1886)

Gehäuseklasse	max. Durchbiegung [mm/m]
D1 (R)	4
D2 (R)	10
D3 (R)	>10

Tabelle A 2: Gehäuse-Leckage bei Über-/ Unterdruck (DIN EN 1886)

Dichtheitsklasse	Max. Leckluftrate bei -400 Pa Prüfdruck [l/(sm ²)]	Filterklasse nach DIN EN ISO 16890
L1 (R)	0,15	ISO ePM ₁ > 80 %
L2 (R)	0,44	ISO ePM ₁ ≤ 80 %
L3 (R)	1,32	ISO ePM ₁ ≤ 65 %

Tabelle A 3: Gehäuse-Festigkeitsklasse (DIN EN 1886 - Modellbox)

Festigkeitsklasse	Max. Druckfestigkeit (Pa)
P xxxx (M)	Angabe erhöhter Festigkeitsklassen
P 2000 (M)	2000 Pa
P 1600 (M)	1600 Pa
P 1250 (M)	1250 Pa
P 500 (M)	500 Pa

Tabelle A 4: Thermische Isolierung (DIN EN 1886)

Gehäuseklasse	Wärmedurchgangszahl U [W/(m ² K)]
U1 (M)	U ≤ 1,0
U2 (M)	1,0 < U ≤ 1,8
U3 (M)	1,8 < U

Tabelle A 5: Wärmebrückenfaktor (DIN EN 1886)

Gehäuseklasse	Wärmebrückenfaktor k _b [-]
TB 1 (M)	0,75 ≤ k _b < 1,00
TB 2 (M)	0,60 ≤ k _b < 0,75
TB 3 (M)	0,45 ≤ k _b < 0,60
TB 4 (M)	0,30 ≤ k _b < 0,45

Hinweis: Index (M) bedeutet ermittelt an einer Modellbox; (R) bedeutet Angabe bezieht sich auf das reale RLT-Gerät

Tabelle A 6: Klappen (DIN EN 1751)

Dichtheitsklasse	Max. Leckage bei Prüfdruck 500 Pa [dm ³ /(sm ²)]
4	4
3	20
2	100
1	500

Tabelle A 7: Baustoffklassen des Isoliermaterials (DIN EN 13501)

Baustoffklasse	Beschreibung
A1	nicht brennbar
A2-s1 d0	
A2	schwer entflammbar (brennbar)
B	
C-s1 d0...C-s3 d2	
D-s1 d0...D-s3 d2	normal entflammbar (brennbar)
E...E-d2	
F	leicht entflammbar (brennbar)

s = Rauchentwicklung (s1 bis s3)

d = Abtropfverhalten (d0 bis d2)

Tabelle A 8: Klassen für die Durchtrittsgeschwindigkeiten im lichten Gehäuse-querschnitt (DIN EN 13053)

Klasse	Geschwindigkeit im Gerät, bezogen auf Filtereinheit oder Ventilatoreinheit, wenn kein Filter vorhanden [m/s]
V1	≤ 1,6
V2	> 1,6 bis 1,8
V3	> 1,8 bis 2,0
V4	> 2,0 bis 2,2
V5	> 2,2 bis 2,5
V6	> 2,5 bis 2,8
V7	> 2,8

Tabelle A 9: Klassen für elektrische Leistungsaufnahme von Ventilator-Antrieben (DIN EN 13053)

Klasse	Leistungsaufnahme [kW]
P1	≤ P _{m ref} 0,85
P2	≤ P _{m ref} 0,90
P3	≤ P _{m ref} 0,95
P4	≤ P _{m ref} 1,00
P5	≤ P _{m ref} 1,06
P6	≤ P _{m ref} 1,12
P7	> P _{m ref} 1,12

Die elektrische Leistungsaufnahme ist abhängig vom jeweiligen Luftvolumenstrom und der statischen Druckerhöhung des Ventilators. Druckverluste für Ventilator-Schutzgitter und -Prallplatte sind nicht in der statischen Druckerhöhung enthalten, sondern als Ventilatorverlust zu bewerten.

$$P_{m \text{ ref}} = \left(\frac{\Delta p_{\text{stat}}}{450} \right)^{0,925} \cdot (q_v + 0,08)^{0,95}$$

$P_{m \text{ ref}}$ [kW] elektrische Leistungsaufnahme
 Δp_{stat} [Pa] statische Druckerhöhung Ventilator
 q_v [m³/s] Luftvolumenstrom

Tabelle A 10: Klassifizierung der Wärmerückgewinnung (DIN EN 13053)

Klasse	Energieeffizienz $\eta_{e 1:1}$
H1	≥ 74
H2	≥ 70
H3	≥ 65
H4	≥ 60
H5	< 60

$$\eta_e = \eta_t \cdot \left(1 - \frac{1}{\varepsilon} \right)$$

η_e [%] Energieeffizienz (= η_{WRG} Wirkungsgrad der WRG)
 η_t [%] Temperaturübertragungsgrad bei trockenen Bedingungen
 ε [-] Leistungsziffer

Die Werte gelten für ausgeglichene Massenströme (1:1). Empirische Formel bei nicht abgeglichenen Massenströmen:

$$\eta_{t1:1} = \eta_t \cdot \frac{\left(1 + \frac{m_2}{m_1} \right)}{2}$$

Tabelle A 11: Spezifische Ventilatorleistungen je Ventilator (DIN EN 16798-3)

Klasse	Spezifische Ventilatorleistung [W/(m³/s)] (Eventuelle Zuschläge siehe Tab. A12)
SFP 0	< 300
SFP 1	≤ 500
SFP 2	≤ 750
SFP 3	≤ 1.250
SFP 4	≤ 2.000
SFP 5	≤ 3.000
SFP 6	≤ 4.500
SFP 7	> 4.500

Tabelle A 12: Zuschläge auf spezifische Ventilatorleistung (DIN EN 16798-3)

Komponente	Zuschlag auf SFP-Klasse [W/(m³/s)]
zusätzliche mechanische Filterstufe	+ 300
HEPA-Filter	+ 1.000
EPA-Filter	+ 500
Gas-Filter	+ 300
WRG der Klasse H2-H1	+ 300
Zuschläge sind jeweils zu berücksichtigen, wenn das Bauteil in der RLT-Anlage montiert wird (evtl. auch außerhalb des RLT-Gerätes). Keine Zuschläge bei vorgehaltenen Leerteilen für Bau- teile.	

Tabelle A 13: Richtwerte elektrischer Leistungsaufnahmeklassen (VDI 3803-1)

Volumenstrom [m³/h]	Anlagen ohne thermod. Luft- behandl.	Anlagen mit Lufterwär- mung	Anlagen mit weiteren Funktionen
2.000 bis 4.000	SFP 5	SFP 5	SFP 5
bis 25.000	SFP 4	SFP 4	SFP 4
bis 50.000	SFP 3	SFP 4	SFP 4
größer 50.000	SFP 3	SFP 3	SFP 3

Tabelle A 14: Richtwerte für Bauteildruckverluste in Lüftungssystemen

Bauteil	Druckverlust [Pa]		
	niedrig	normal	hoch
Zuluftkanalsystem	200	300	600
Abluftkanalsystem	100	200	300
Erhitzer	40	80	100
Kühler	100	140	200
WRG Einheit Klasse H3	100	150	250
WRG Einheit Klasse H2-H1	200	300	400
Befeuchter	50	100	150
Wäscher	100	200	300
Luftfilter (Enddruck):			
ISO ePM ₁₀ ≥ 50 %	100	150	250
ISO ePM _{2,5} ≥ 50 %	100	150	250
ISO ePM ₁ ≥ 50 %	100	150	250
ISO ePM ₁ ≥ 70 %	150	250	400
HEPA Filter	400	500	700
Aktivkohlefilter	100	150	250
Schalldämpfer	30	50	80
Luftdurchlass	30	50	100
Luftein- bzw. Austritt	20	50	70

Tabelle A 15: Klassifizierung der Abluft (DIN EN 16798-3)

Abluft-Klasse	Beschreibung
ETA 1	Abluft mit geringem Verunreinigungsgrad
ETA 2	Abluft mit mäßigem Verunreinigungsgrad
ETA 3	Abluft mit hohem Verunreinigungsgrad
ETA 4	Abluft mit sehr hohem Verunreinigungsgrad

Tabelle A 16: Klassifizierung der Fortluft (DIN EN 16798-3)

Fortluft-Klasse	Beschreibung
EHA 1	Fortluft mit geringem Verunreinigungsgrad
EHA 2	Fortluft mit mäßigem Verunreinigungsgrad
EHA 3	Fortluft mit hohem Verunreinigungsgrad
EHA 4	Fortluft mit sehr hohem Verunreinigungsgrad

Tabelle A 17: Klassifizierung der Außenluft (DIN EN 16798-3)

Außenluft-Klasse	Beschreibung
ODA 1	Außenluft, nur zeitweise staubbelastet.
ODA 2	Außenluft mit hoher Konzentration an Staub oder Feinstaub und/oder gasförmigen Verunreinigungen.
ODA 3	Außenluft mit sehr hoher Konzentration an Staub oder Feinstaub und/oder gasförmigen Verunreinigungen.

Tabelle A 18: Klassifizierung der Zuluft (DIN EN 16798-3)

SUP 1	Zuluft mit sehr geringer Konzentration an Staub oder Feinstaub und/oder gasförmigen Verunreinigungen.
SUP 2	Zuluft mit geringer Konzentration an Staub oder Feinstaub und/oder gasförmigen Verunreinigungen.
SUP 3	Zuluft mit mäßiger Konzentration an Staub oder Feinstaub und/oder gasförmigen Verunreinigungen
SUP 4	Zuluft mit hoher Konzentration an Staub oder Feinstaub und/oder gasförmigen Verunreinigungen.
SUP 5	Zuluft mit sehr hoher Konzentration an Staub oder Feinstaub und/oder gasförmigen Verunreinigungen.

Tabelle A 19: Festlegung von Luftarten (DIN EN 16798-3)

Kürzel	Bezeichnung
ODA	Außenluft
SUP	Zuluft
IDA	Raumluft
TRA	Überströmluft
ETA	Abluft
RCA	Umluft
EHA	Fortluft
SEC	Sekundärluft
LEA	Leckluft
INF	Infiltration
EXF	Exfiltration
MIA	Mischluft
SRO	Außenluft Einzelraum
SRS	Zuluft Einzelraum
SET	Abluft Einzelraum
SEH	Fortluft Einzelraum

Tabelle A 20: Raumklassen in Gebäuden des Gesundheitswesens (DIN 1946-4)

Raumklasse	Beschreibung
Ia	OP-Räume; Schutzbereich mit turbulenzarmer Verdrängungsströmung (TAV)
Ib	OP-Räume; System mit Misch- oder Verdrängungsströmung
II	sonstige Räume; medizinisch genutzt

Tabelle A 21: Kennzahlen von WRG-Systemen (VDI 3803-5)

Leistungskennzahlen zur Vergleichbarkeit von WRG-Systemen bei definierten Betriebsbedingungen.	
$\eta_t = \Phi_t$	Temperaturänderungsgrad (ehemals Rückwärmzahl)
Ψ	Feuchteänderungsgrad (ehemals Rückfeuchtzahl)
ε	Leistungszahl
η_e	Energieeffizienz ($= \eta_{WRG}$ Wirkungsgrad der WRG)
–	Wärmebereitstellungsgrad (ungeeignet bei RLT-Anlagen)
–	Referenzbetriebszustand
Energiekennzahlen über ein Jahr bilanziert, zur Aussage über Wirtschaftlichkeit und Nutzen der WRG.	
ε_a	Jahresarbeitszahl
N_a	Jahresdeckungsgrad
Φ_a	Jahrestemperaturänderungsgrad
η_a	Jahreswirkungsgrad
Die Leckagezahlen beschreiben die durch Leckagen verursachten Massenstromerhöhungen im Vergleich zum leckagefreien System.	
Die Umluftzahl beschreibt den Umluftanteil in der Außenluft.	
L_1	Leckagezahl Fortluftstrom
L_2	Leckagezahl Außenluftstrom
U	Umluftzahl

Tabelle A 22: Übersetzungstabelle Filterbezeichnungen DIN EN 779 zu DIN EN ISO 16890 (FGK StatusReport 44 und EVIA FAQ)

Bezeichnung DIN EN 779	Mindestqualität gemäß DIN EN ISO 16890
G1	ISO coarse < 30 %
G2	ISO coarse $\geq 30 \%$
G3	ISO coarse $\geq 45 \%$
G4	ISO coarse $\geq 60 \%$
M5	ISO ePM ₁₀ $\geq 50 \%$
M6	ISO ePM _{2,5} $\geq 50 \%$
F7	ISO ePM ₁ $\geq 50 \%$
F8	ISO ePM ₁ $\geq 70 \%$
F9	ISO ePM ₁ $\geq 80 \%$


Tabelle A 23: Klassifizierung des Außenluftkorrekturfaktors (DIN EN 16798-3)

Klasse	OACF	
	Außenluft zu Fortluft	Abluft zu Zuluft
0	1,00	1,00
1	1,03	0,97
2	1,05	0,95
3	1,07	0,93
4	1,10	0,90
5	Nicht klassifiziert	


Tabelle A 24: Korrosionsschutzklassen in Anlehnung an EN 12944

Korrosionsschutzklasse / Kategorie	Korrosivität	Typische Umgebung	Beispiele
C2	gering	Unbeheizte Aufstellung in geschlossenen Räumen, Außenluft mit geringer Luftverschmutzung	Technikräume, Lagerhallen, ...
C3	mäßig	Außenluft mit höherer Luftverschmutzung und Luftfeuchtigkeit	Industriegebiete, Nähe zu Wasserflächen ohne Salzgehalt, Stadtgebiete, ...
C4	stark	Außenluft mit hoher Luftverschmutzung, Küstenregionen mit mäßigem Salzgehalt	Industriegebiete mit Emissionen, Emissionen aus Verbrennungsvorgängen, Nähe Galvanikbetriebe, Schwimmbäder, ...
C5	Sehr stark	Hohe Luftfeuchtigkeit und Luftverschmutzung, Küstenregionen mit hohem Salzgehalt	Nähe Schwerindustrie, Müllverbrennung, Kraftwerke, Häfen, ...


Tabelle A 26: Abstand zwischen Ansaug- und Fortluftöffnungen für auf dem Dach aufgestellten RLT-Einzelgeräten (EN16798-3 mit nationalem Anhang)




Nicht erlaubt




Nicht erlaubt




$A > 2,0 \text{ m}$




$A > 3,0 \text{ m}$




$A > 1,3 \text{ m}$

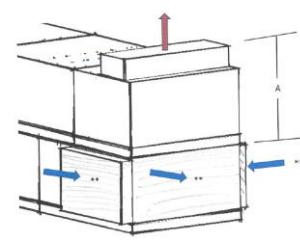


$A > 1,3 \text{ m}$
** Lufteintritt an allen drei Seiten möglich

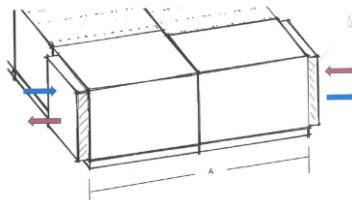

$A > 1,3 \text{ m}$

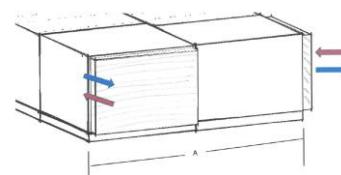

$A > 2,0 \text{ m}$

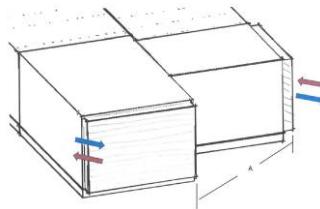

$A > 2,0 \text{ m}$

Herstellerverband Raumlufttechnische Geräte e. V.
Hoferstraße 5
D-71636 Ludwigsburg
Tel.: +49 (0)7141 / 2588140
Fax: +49 (0)7141 / 2588149
E-Mail: info@rlt-geraete.de
Internet: www.rlt-geraete.de